





débit d'eau brute sur les 12 derniers mois en m<sup>3</sup>

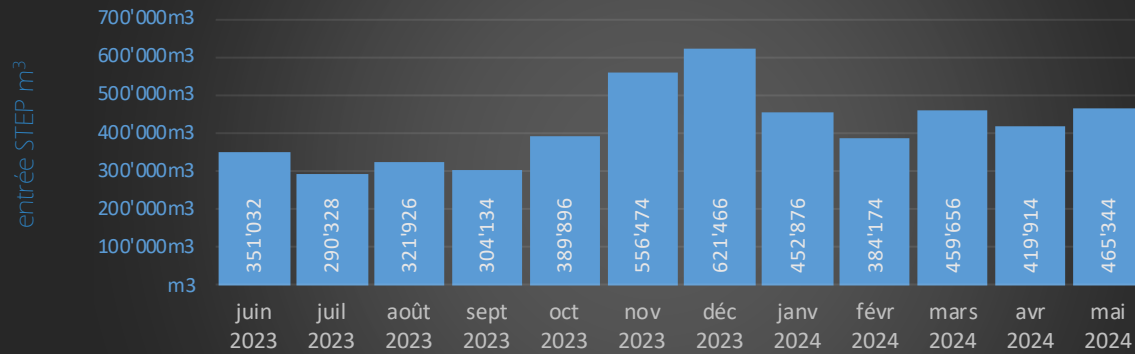


débit d'eau brute sur les 30 derniers jours en m<sup>3</sup> et pluviométrie en mm sur le bassin versant STEP

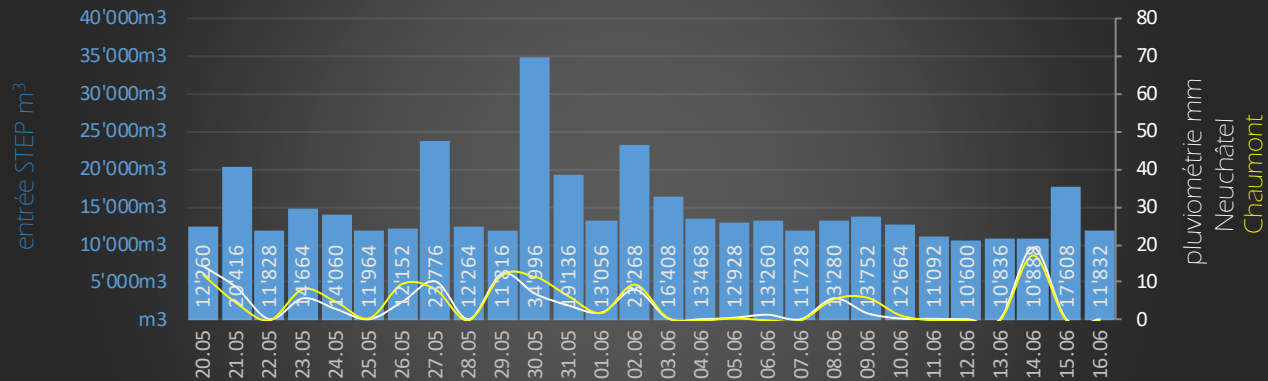

# concentration


Demande Chimique en Oxygène

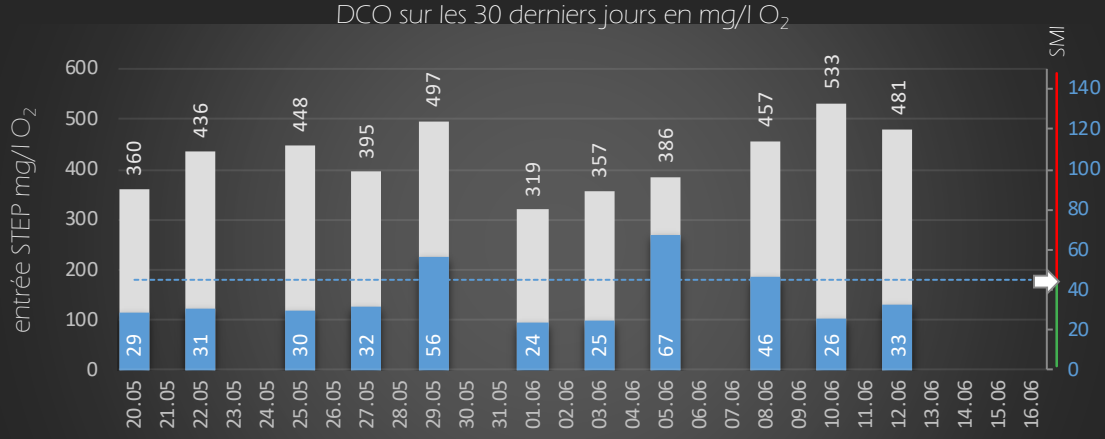

sortie STEP

exigences oEaux max 45mg/l O<sub>2</sub>


Matières En Suspension

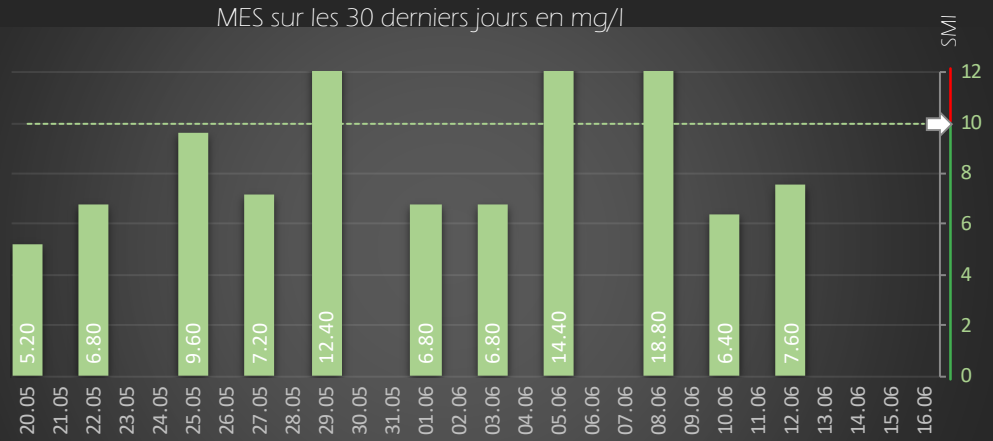

sortie STEP

exigences canton max 10 mg/l

Phosphore

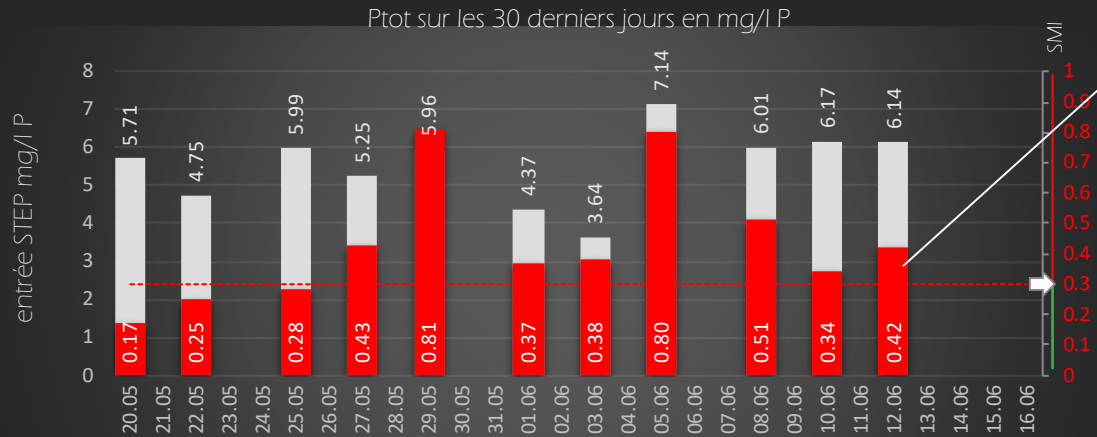

sortie STEP

exigences canton max 0.3 mg/l P

Pénurie de précipitant, diminution temporaire du dosage, réapprovisionnement effectué le 14.06  
Exigence fédérale 0.8 mg/l P




eau



eau

concentration

Demande  
Biochimique en  
Oxygène sur  
5 jours

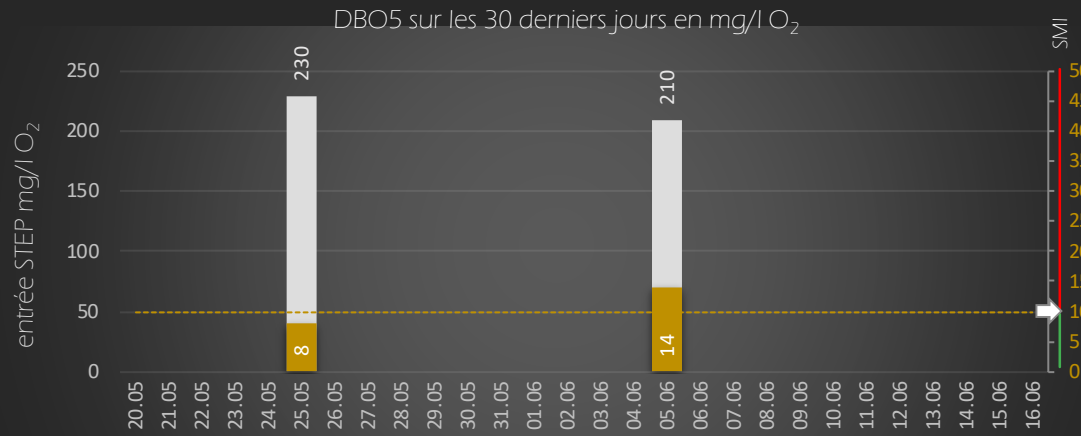


exigences canton  
max 10 mg/l O<sub>2</sub>

rendement

Demande  
Chimique en  
Oxygène


Rendement d'abattement de la DCO entre l'entrée et la sortie STEP en %

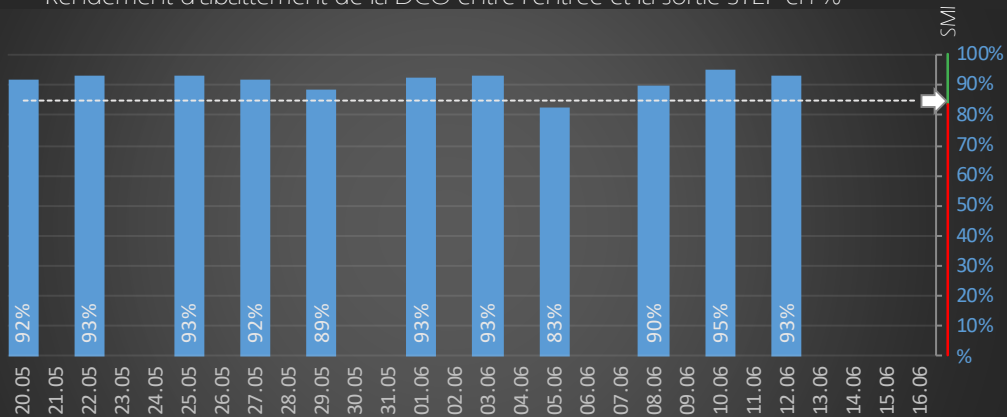

sortie STEP

exigences oEaux  
min 85 %

Rendement d'abattement du Phosphore entre l'entrée et la sortie STEP en %

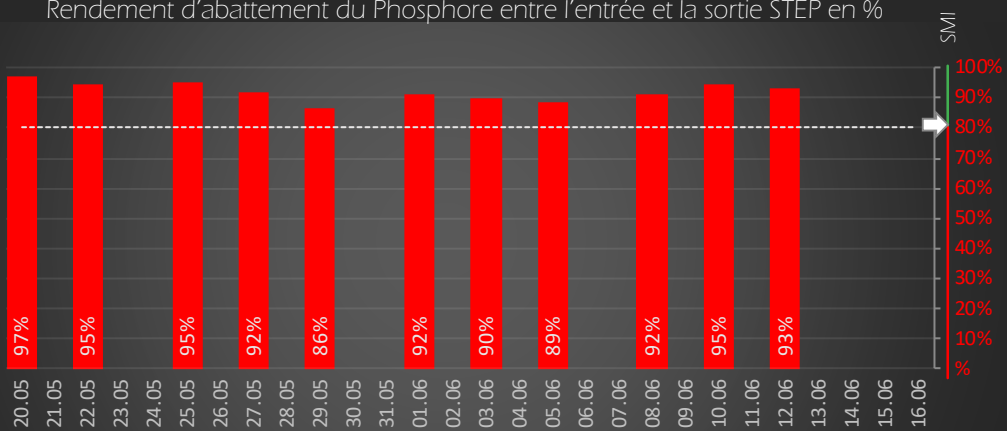

sortie STEP

exigences oEaux  
min 80 %