





débit d'eau brute sur les 12 derniers mois en m³

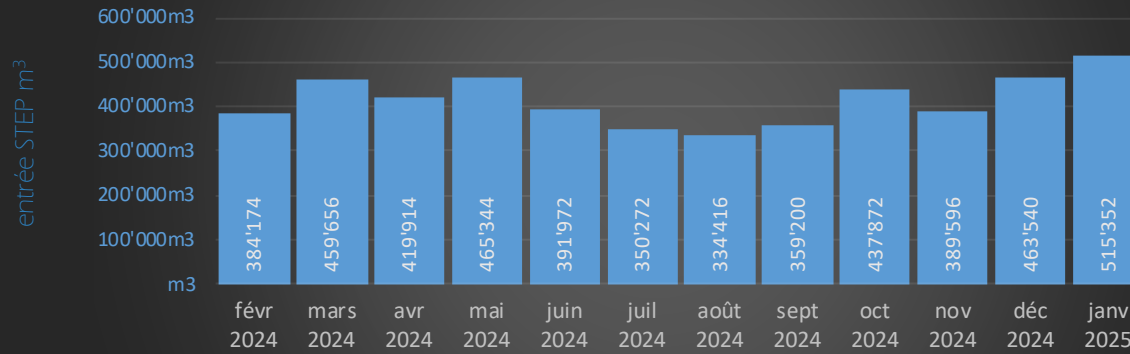


débit d'eau brute sur les 30 derniers jours en m³ et pluviométrie en mm sur le bassin versant STEP

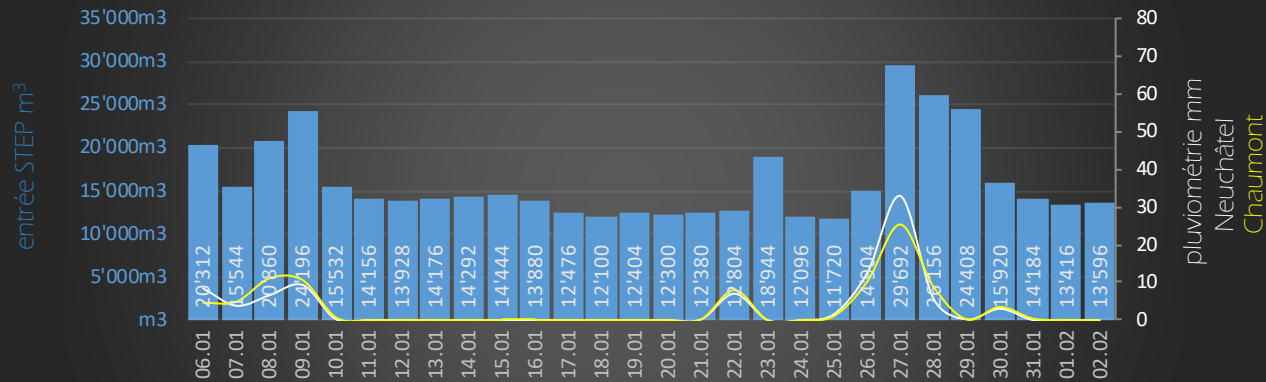

concentration


D emande
C himique en
O xygène

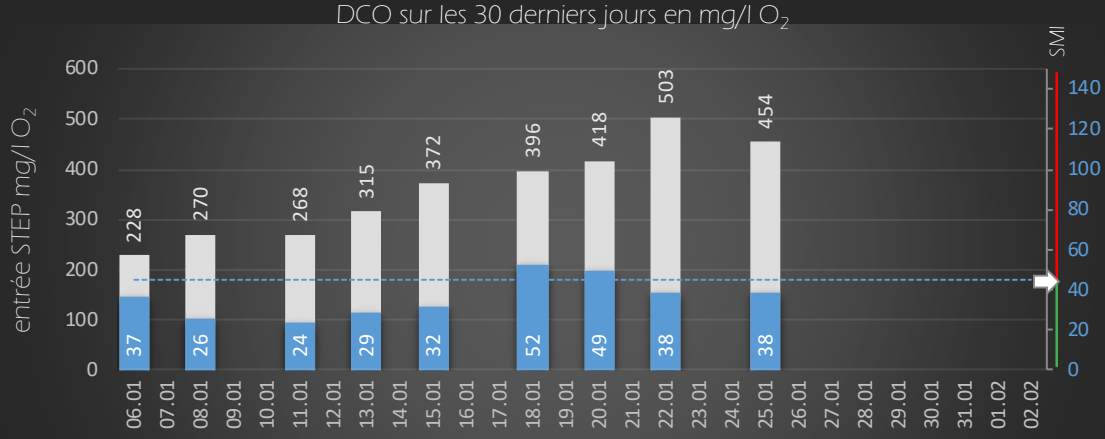

sortie STEP
exigences oEaux
max 45mg/l O₂




M atières
E n
S uspension

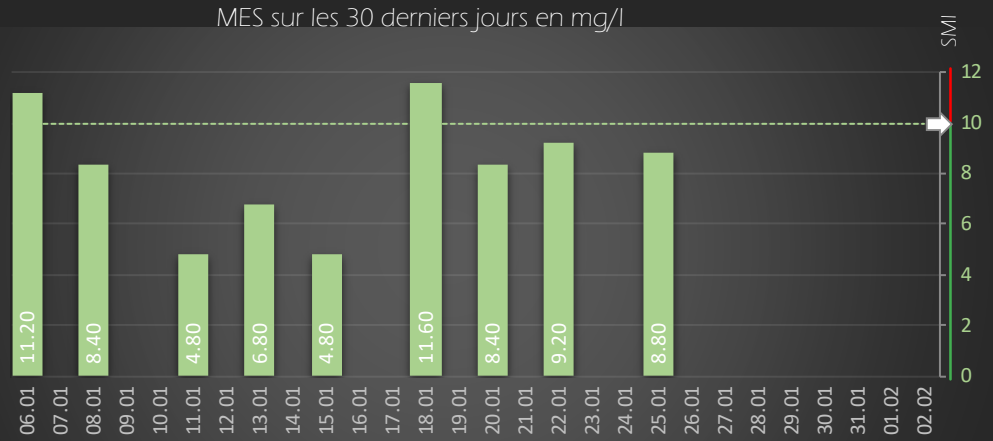

sortie STEP
exigences canton
max 10 mg/l

Phosphore

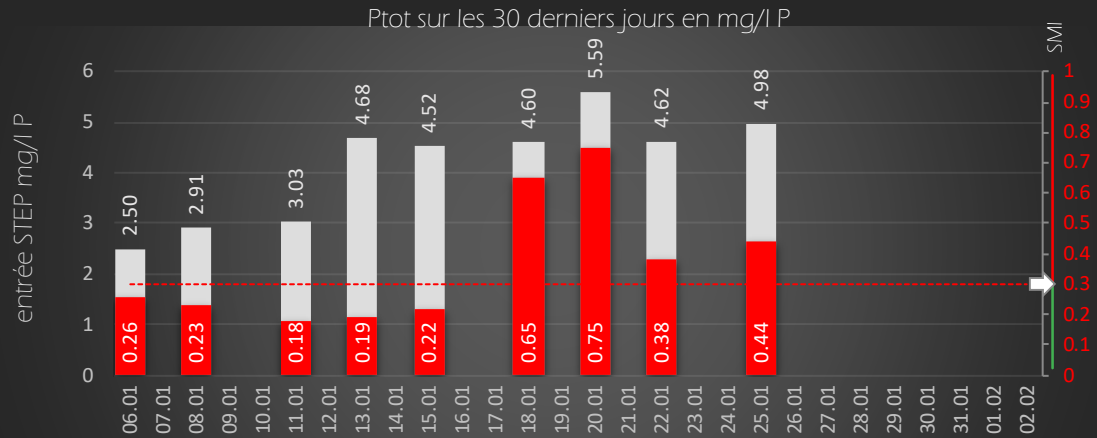

sortie STEP
exigences canton
max 0.3 mg/l P


eau



concentration

eau

Demande
Biochimique en
Oxygène sur
5 jours

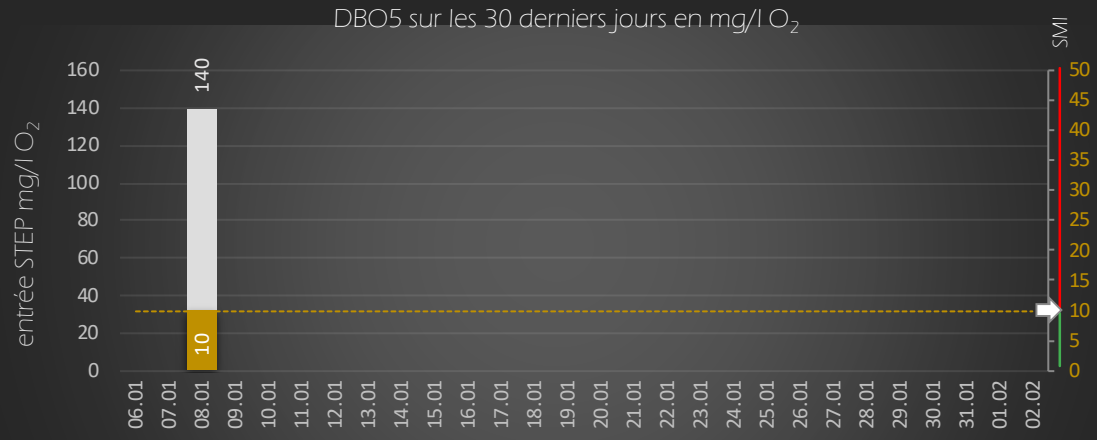


sortie STEP
exigences canton
max 10 mg/l O₂

rendement



Demande
Chimique en
Oxygène

Rendement d'abattement de la DCO entre l'entrée et la sortie STEP en %

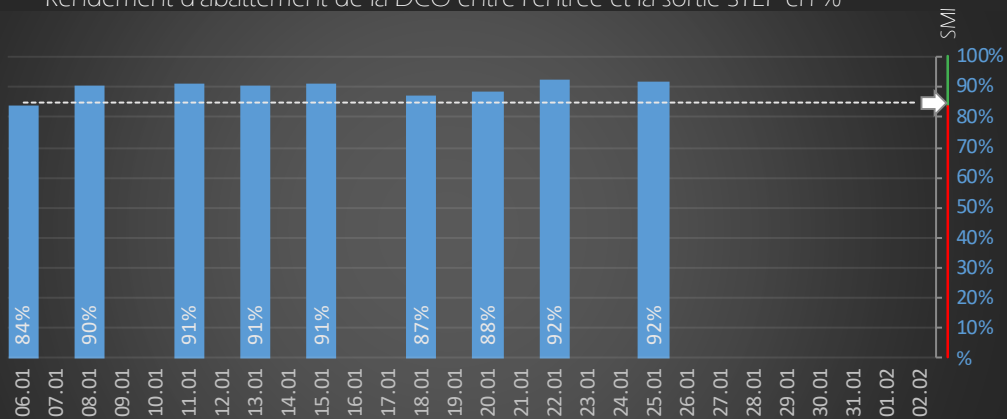


sortie STEP

exigences oEaux
min 85 %



eau

Rendement d'abattement du Phosphore entre l'entrée et la sortie STEP en %

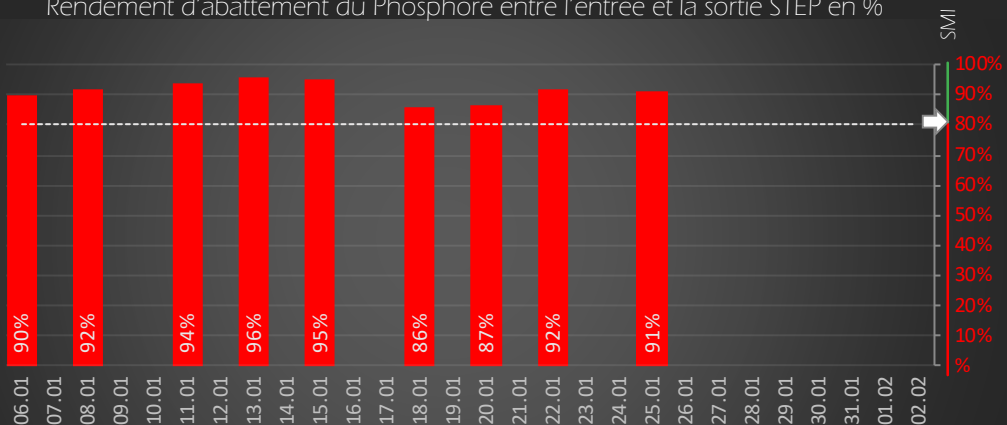

sortie STEP

exigences oEaux
min 80 %

Phosphore