





débit d'eau brute sur les 12 derniers mois en m³

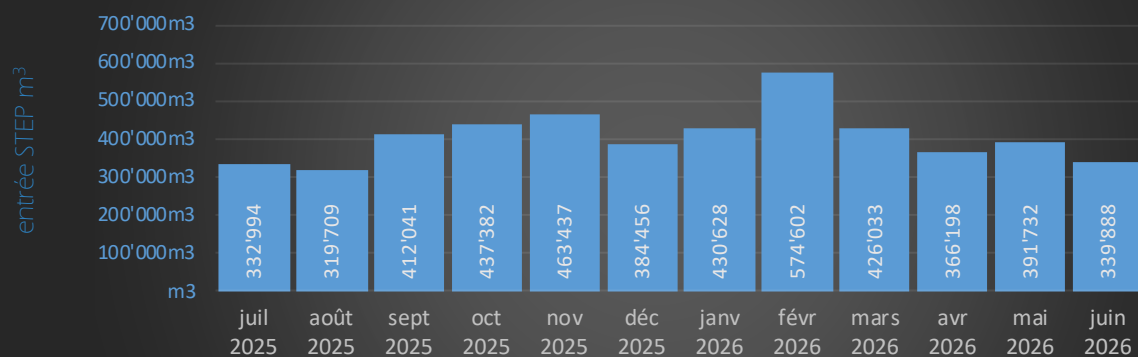


débit d'eau brute sur les 30 derniers jours en m³ et pluviométrie en mm sur le bassin versant STEP

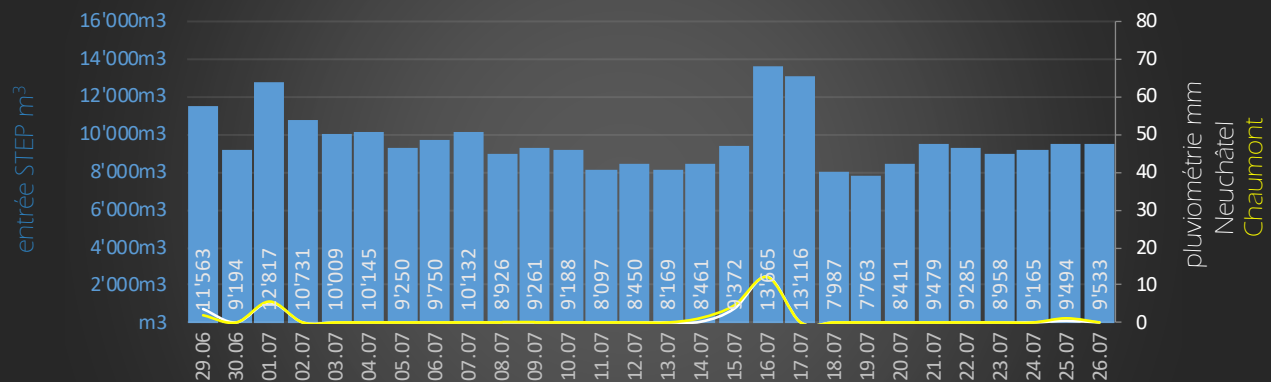


concentration

Demande
Chimique en
Oxygène

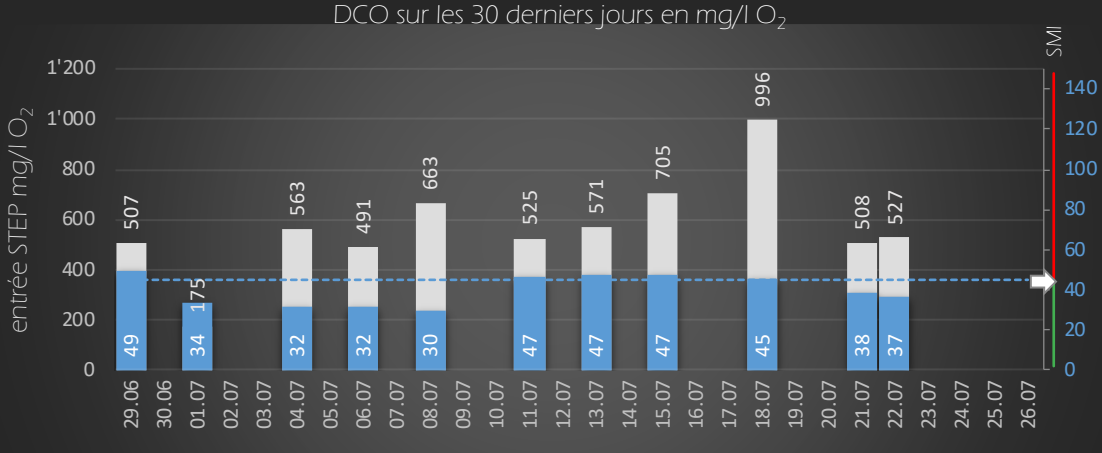


exigences oEaux
max 45mg/l O₂

Matières
En
Suspension

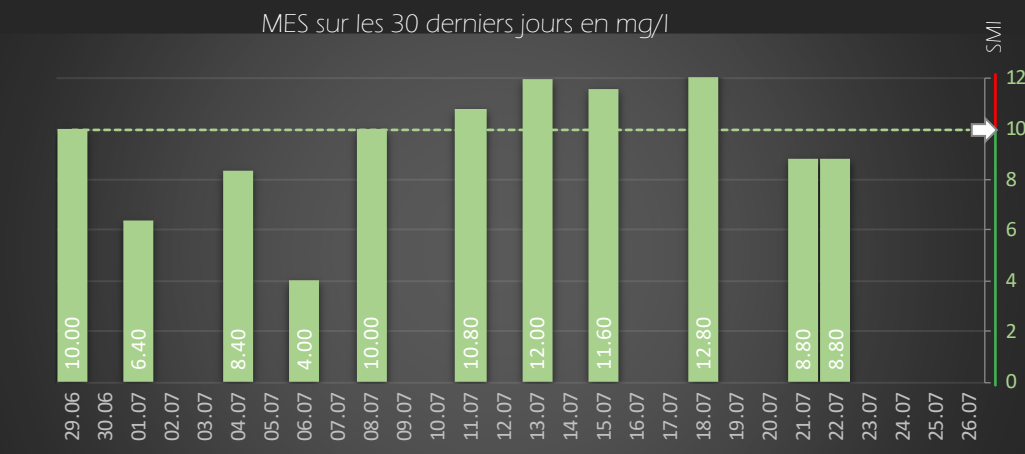

exigences canton
max 10 mg/l

Phosphore

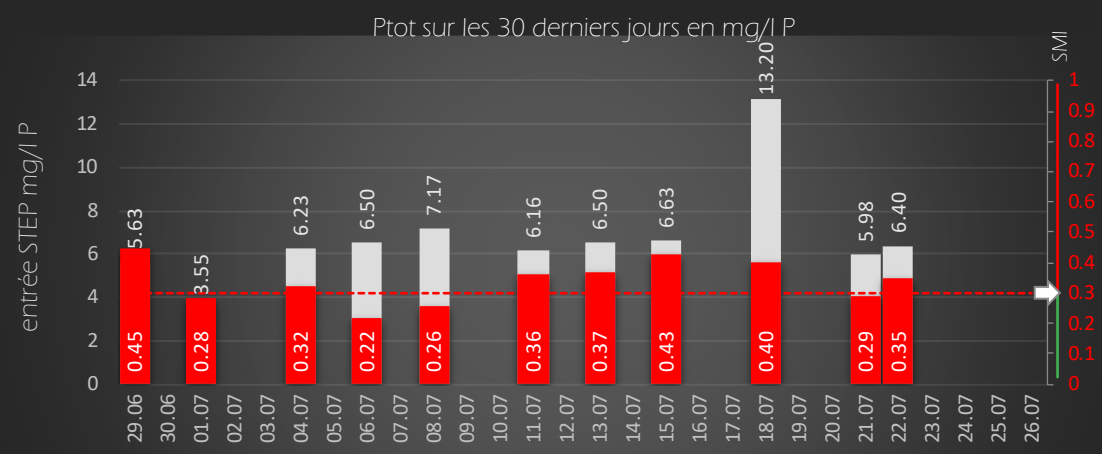


exigences canton
max 0.3 mg/l P

concentration



eau


Demande
Biochimique en
Oxygène sur
5 jours

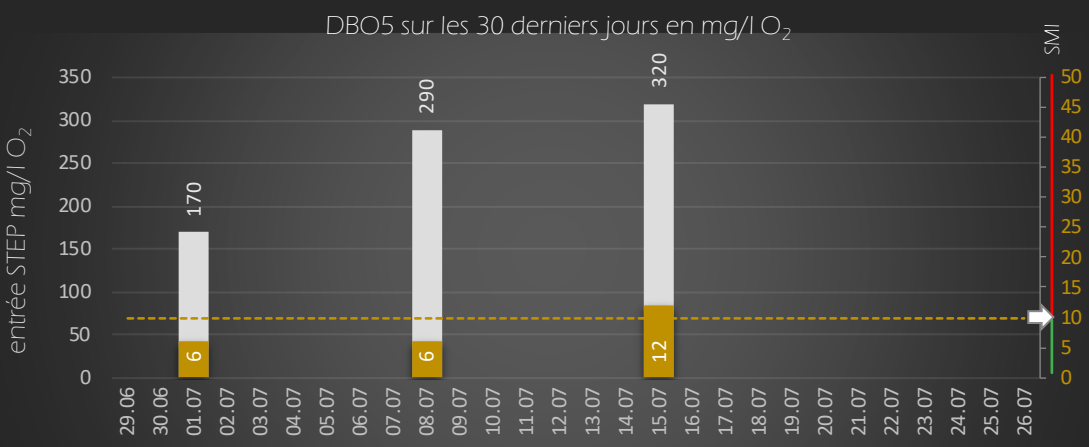

sortie STEP
exigences canton
max 10 mg/l O₂

D emande
C himique en
O xygène


Rendement d'abattement de la DCO entre l'entrée et la sortie STEP en %

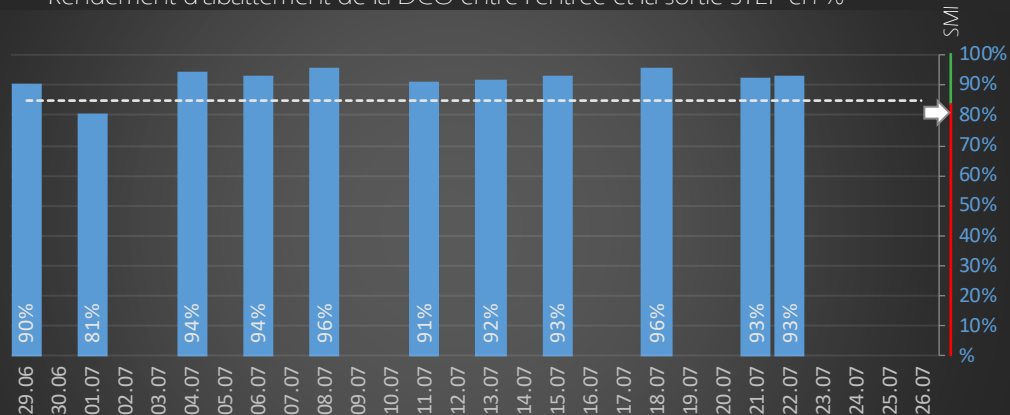

sortie STEP

exigences oEaux
min 80 %

Rendement d'abattement du Phosphore entre l'entrée et la sortie STEP en %

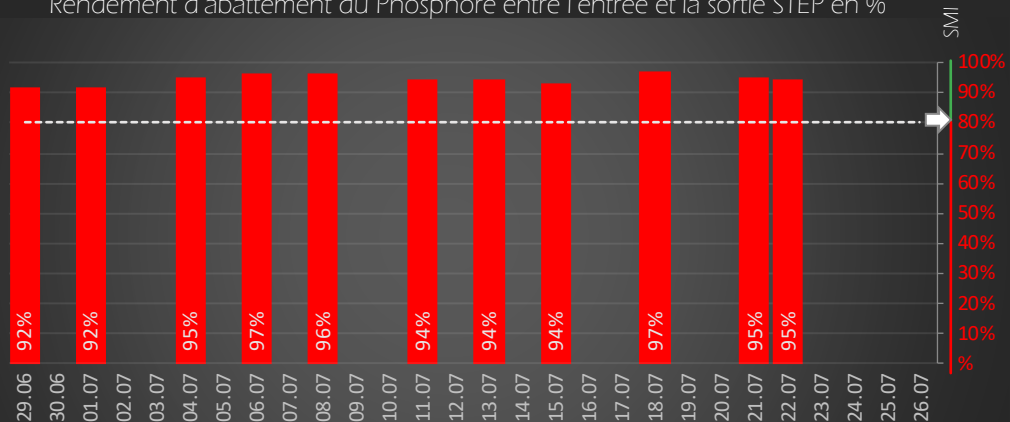

sortie STEP

exigences oEaux
min 80 %