





débit d'eau brute sur les 12 derniers mois en m³

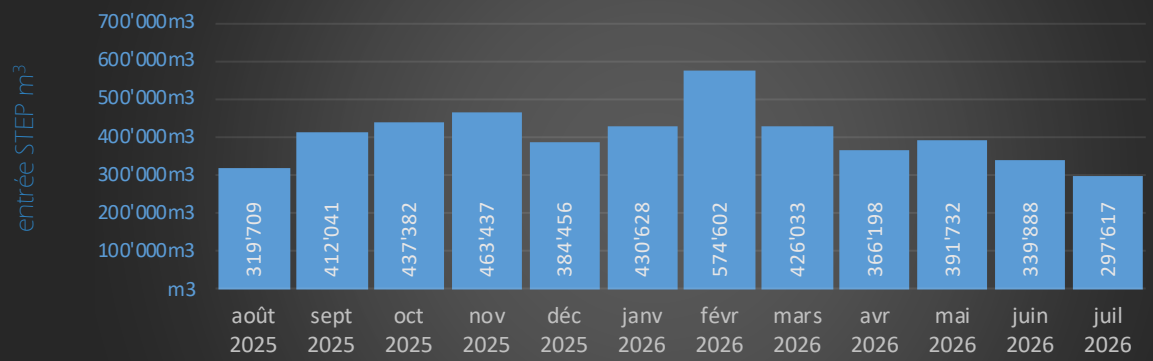


débit d'eau brute sur les 30 derniers jours en m³ et pluviométrie en mm sur le bassin versant STEP

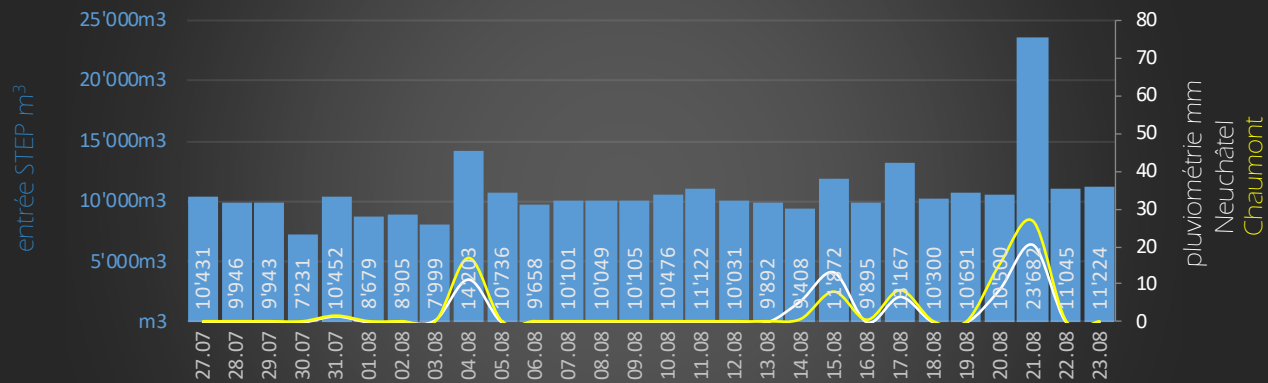


concentration


Demande
Chimique en
Oxygène

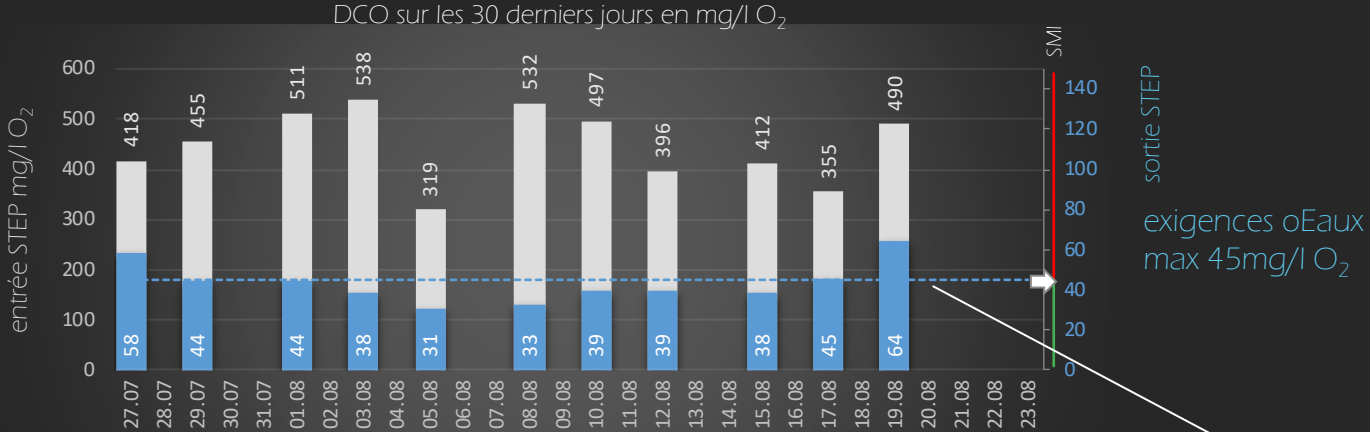

Matières
En
Suspension

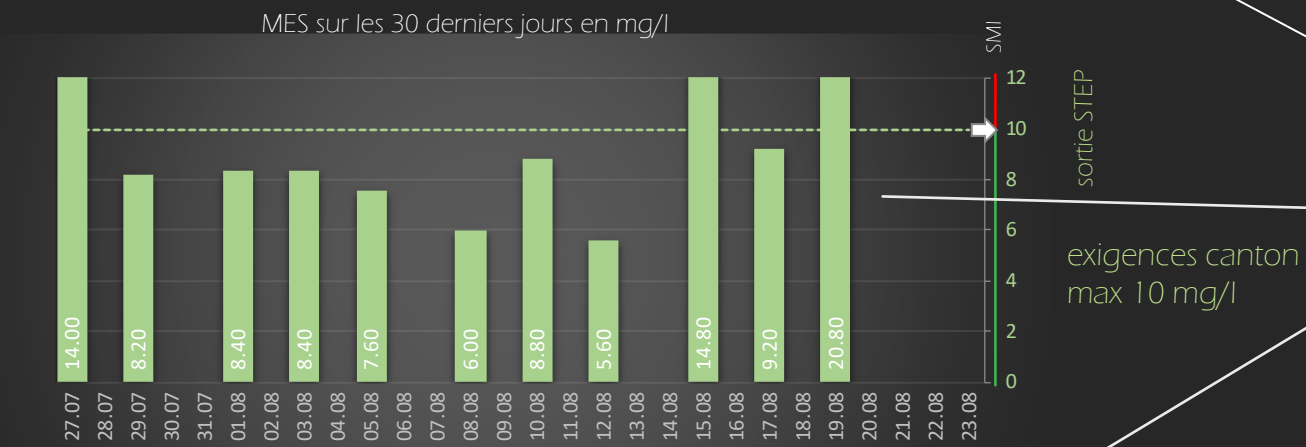

Phosphore

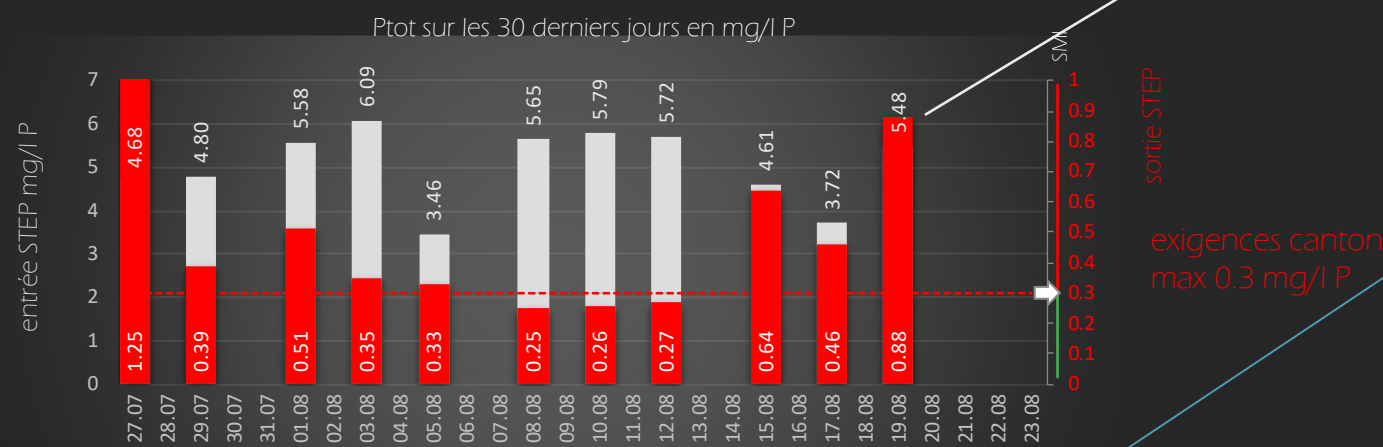

Résultat de traitement hors normes en DCO, MES, Ptot, accumulation boues putrides dans les collecteurs, libérée lors des 1er orages. Disfonctionnement tambour également en cause.




eau

concentration



eau


Demande
Biochimique en
Oxygène sur
5 jours

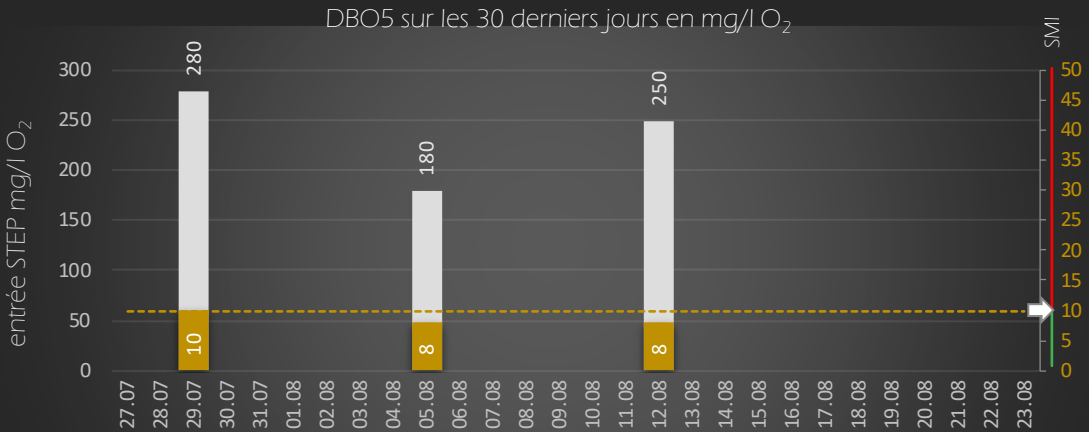

sortie STEP
exigences canton
max 10 mg/l O₂

Demande
Chimique en
Oxygène


Rendement d'abattement de la DCO entre l'entrée et la sortie STEP en %

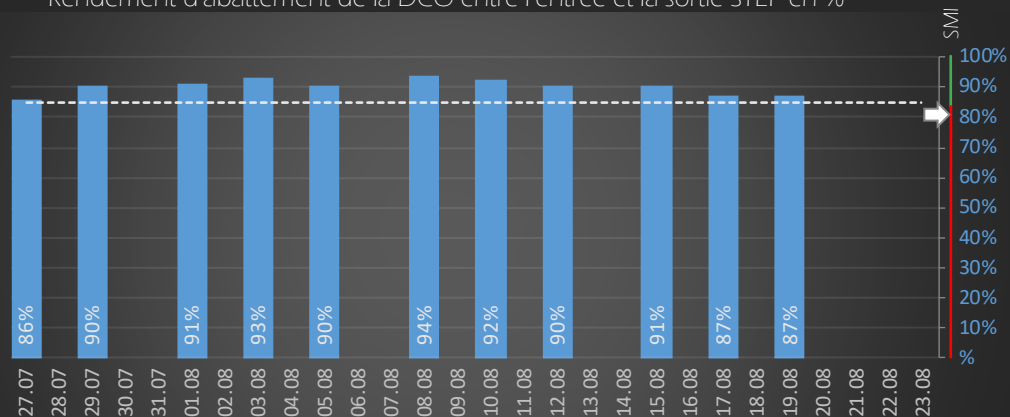

sortie STEP

exigences oEaux
min 80 %

Rendement d'abattement du Phosphore entre l'entrée et la sortie STEP en %

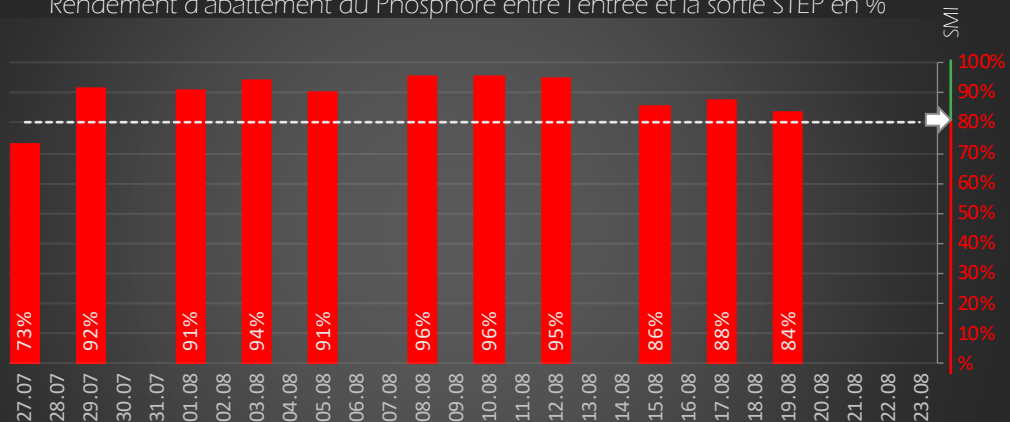

sortie STEP

exigences oEaux
min 80 %