débit d'entrée

eau

Ville de Neuchâtel

débit d'eau brute sur les 12 derniers mois en m³

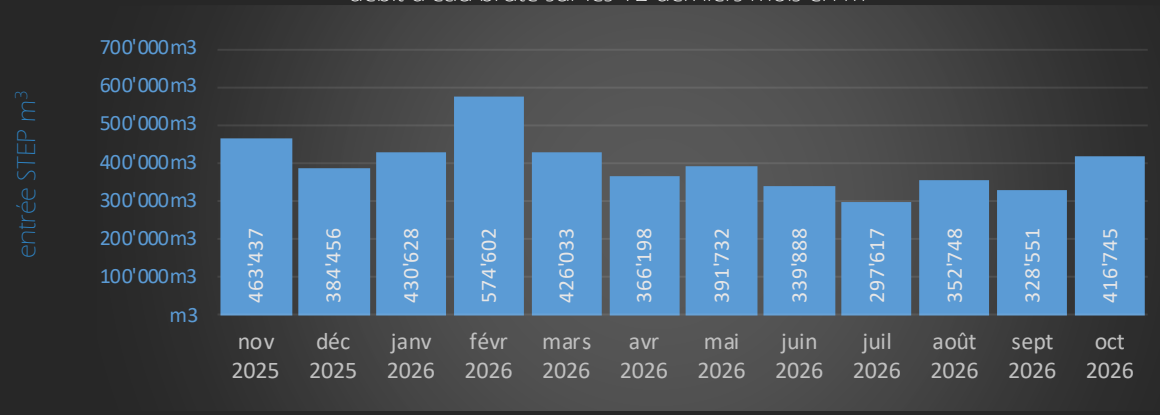

débit d'eau brute sur les 30 derniers jours en m³ et pluviométrie en mm sur le bassin versant STEP

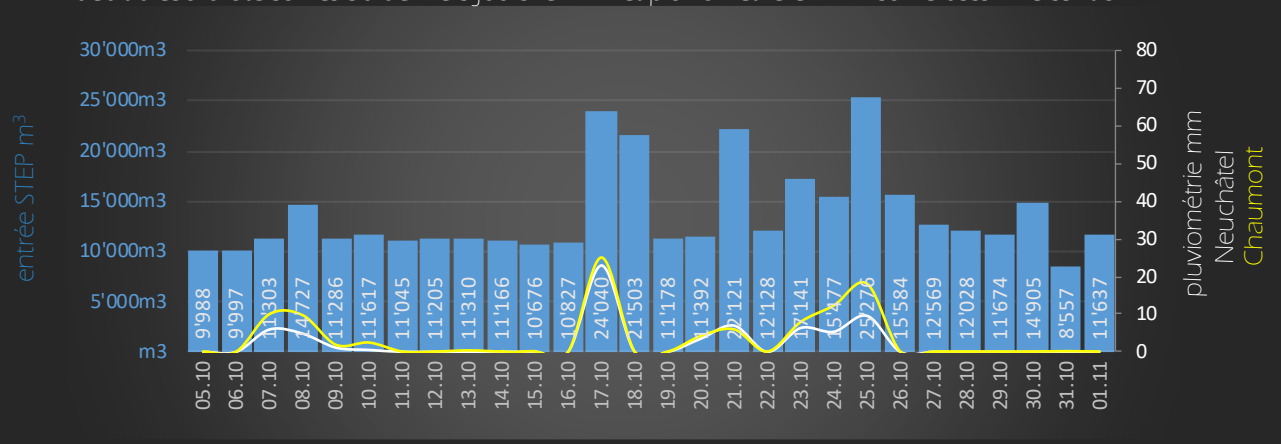

//ExportExcel/SP/BI eau

concentration

eau

Ville de Neuchâtel

D emande
C himique en
O xygène

DCO sur les 30 derniers jours en mg/l O_2

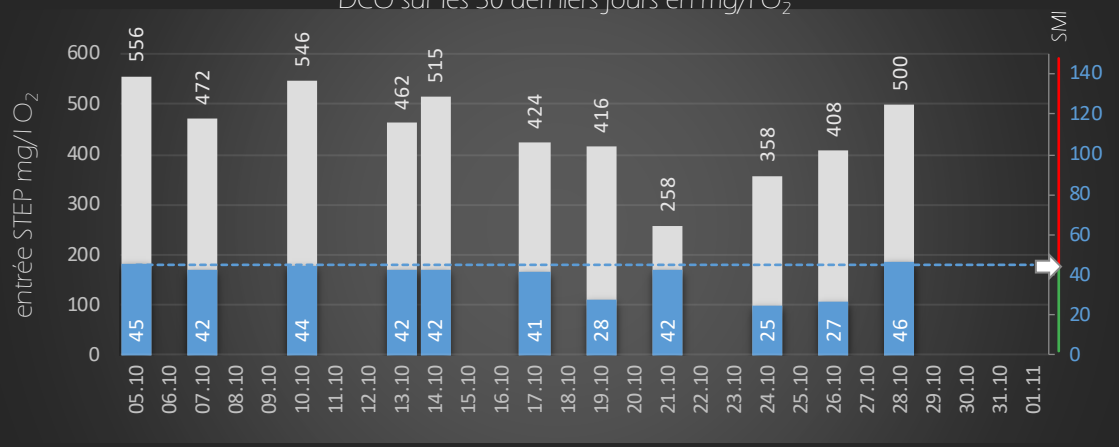

exigences oEaux
max 45mg/l O_2

M atières
E n
S uspension

MES sur les 30 derniers jours en mg/l

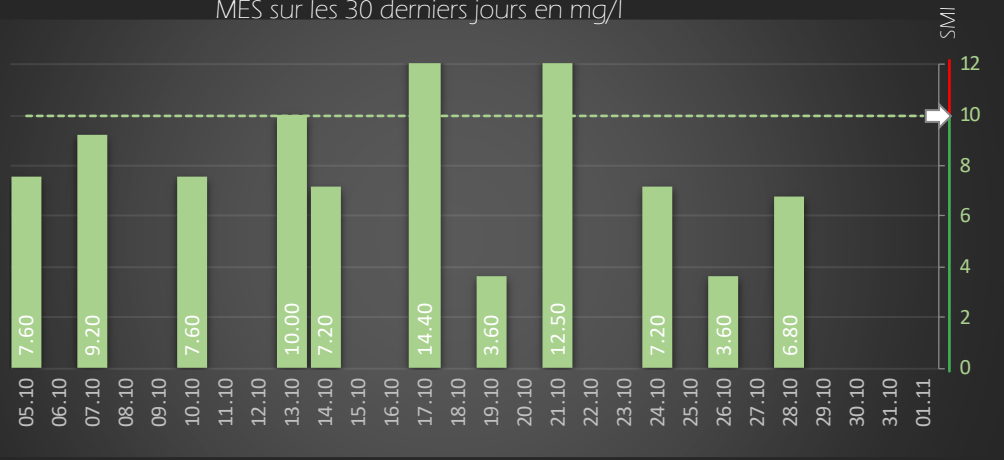

exigences canton
max 10 mg/l

Phosphore

Ptot sur les 30 derniers jours en mg/l P

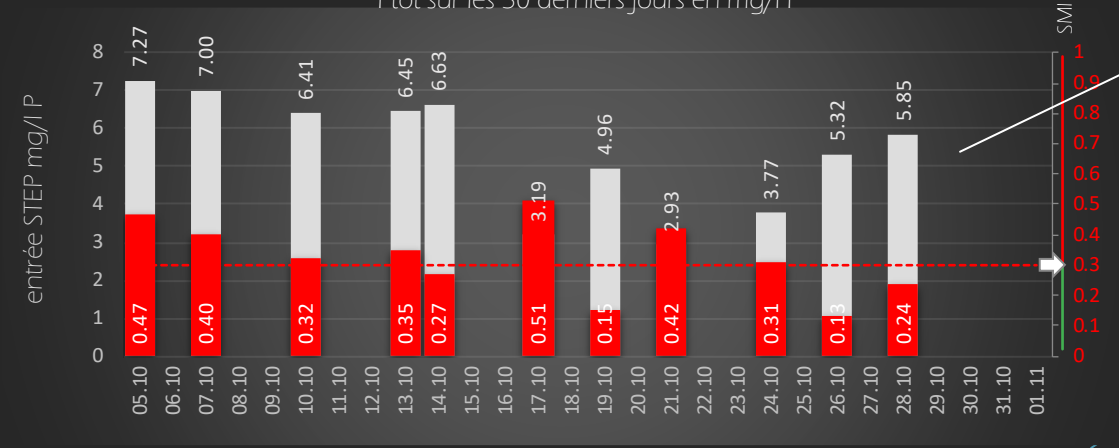

exigences canton
max 0.3 mg/l P

Mise en service de la nouvelle déphosphatation

//ExportExcel/SP/BI eau

concentration

eau

Ville de Neuchâtel

D emande
B iochimique en
O xygène sur
5 jours

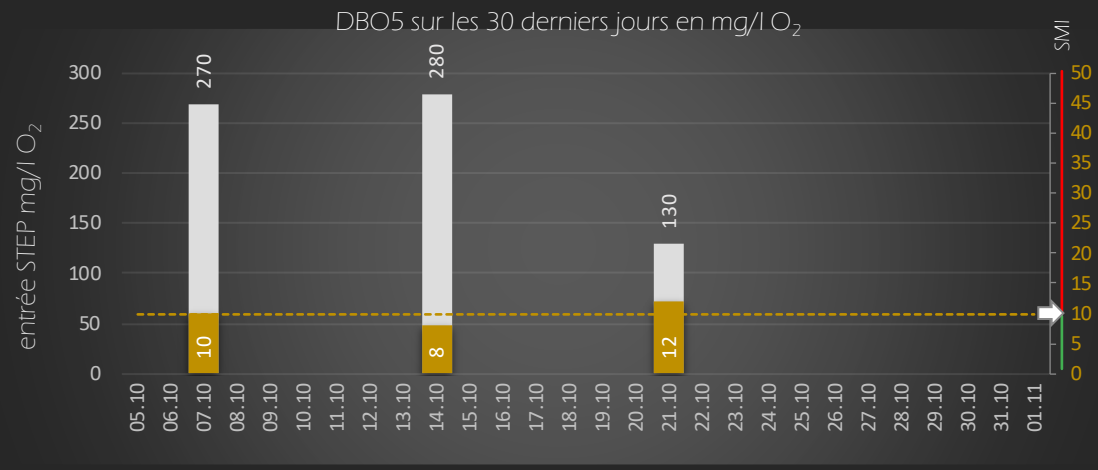

exigences canton
max 10 mg/l O_2

//ExportExcel/SP/BI eau

rendement

eau

Ville de Neuchâtel

D emande
C himique en
O xygène

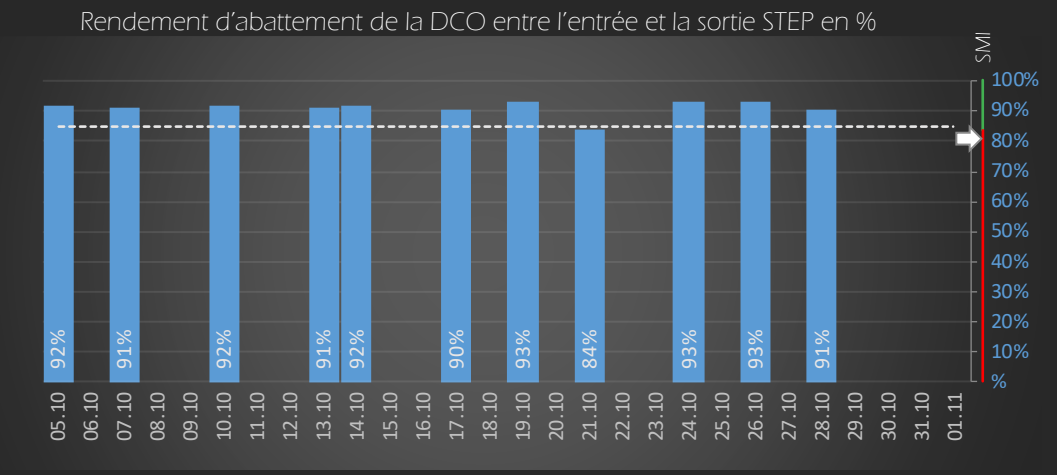

exigences oEaux
min 80 %

Phosphore

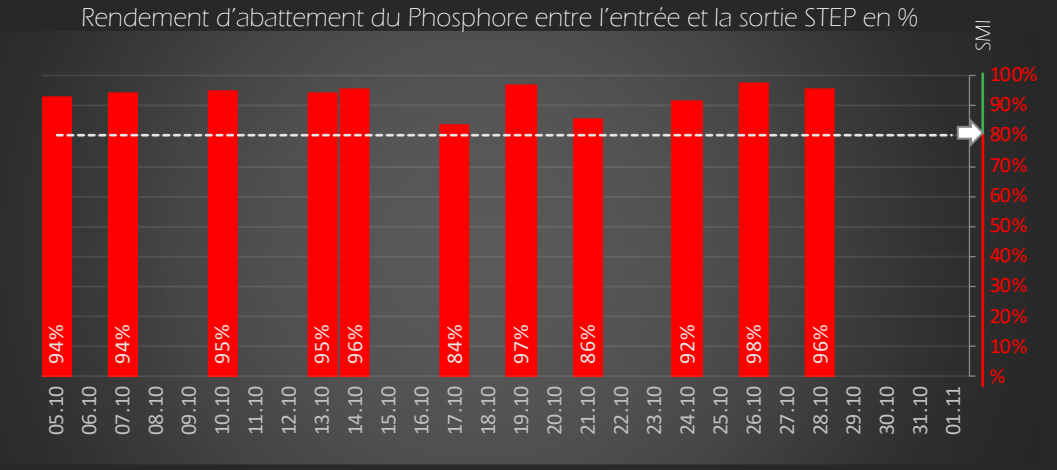

exigences oEaux
min 80 %