


production de biogaz et volume de boue valorisée par mois

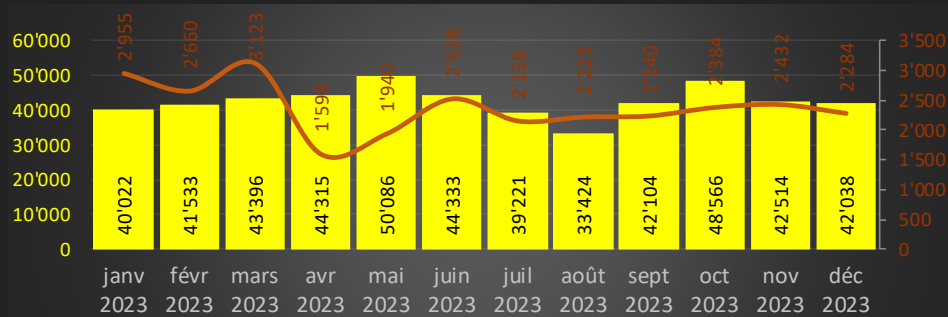


semaine 52/2023


volume de boue valorisée 403 m<sup>3</sup>

production de biogaz 11'049 Nm<sup>3</sup>



production CCF 29'309 kWh

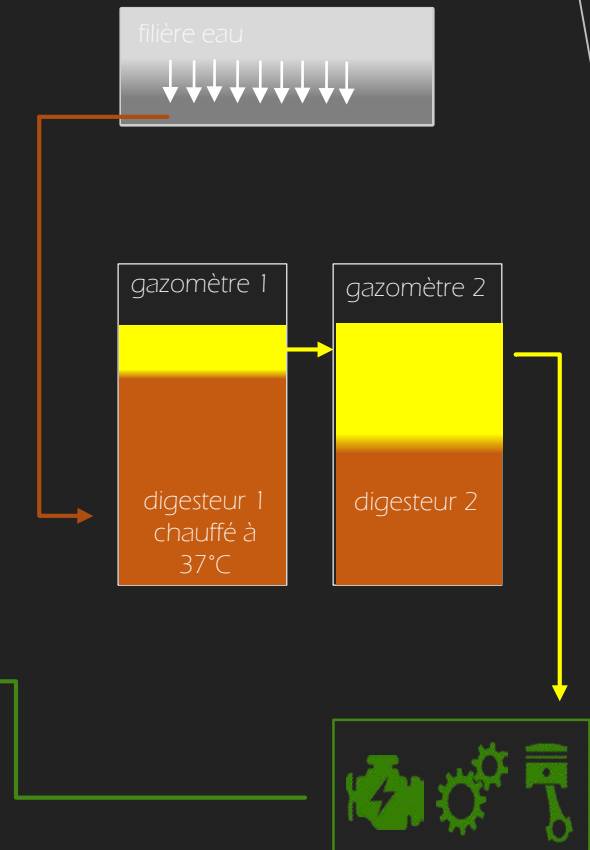

production de biogaz et volume de boue valorisée par semaine

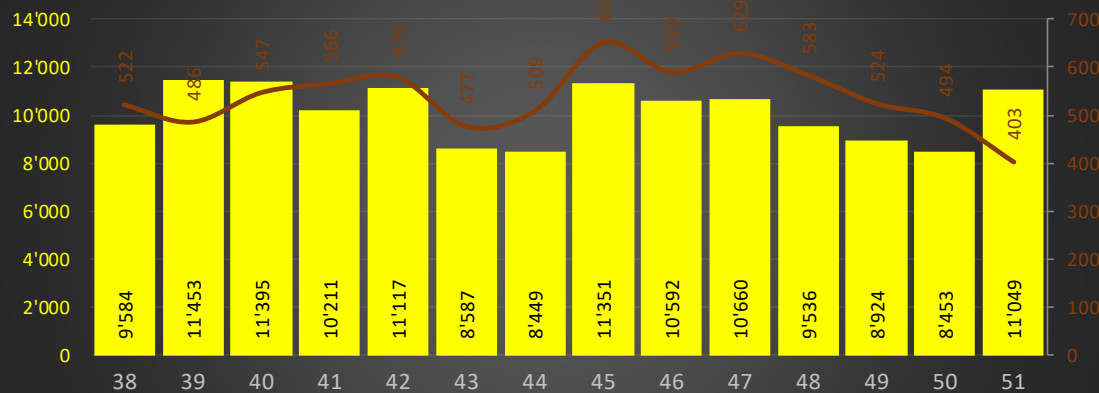

production d'énergie électrique et autoproduction par mois

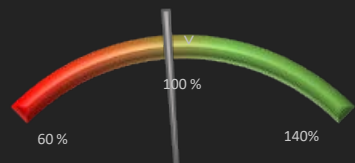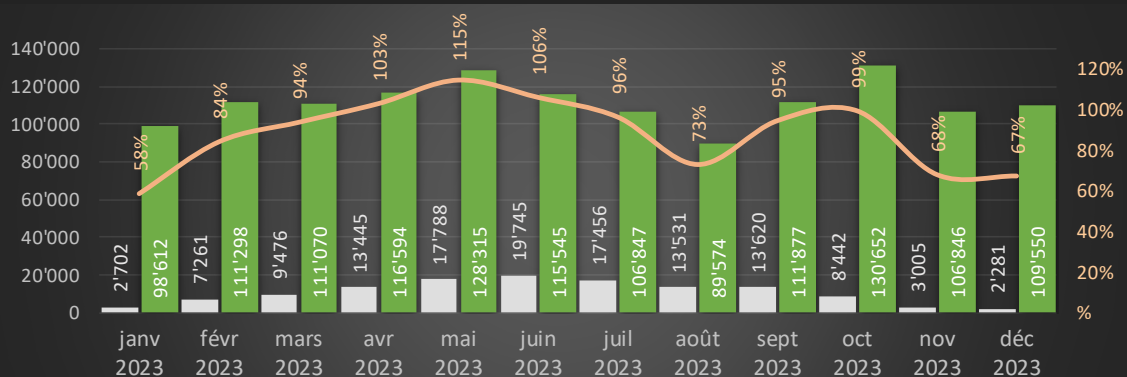

Taux d'autosuffisance STEP

95 %

objectif SMI 100%



semaine 52/2023

production CCF 29'309 kWh


photovoltaïque Viteos 768 kWh

consommation électrique 30'764 kWh

production d'énergie électrique et autoproduction par semaine

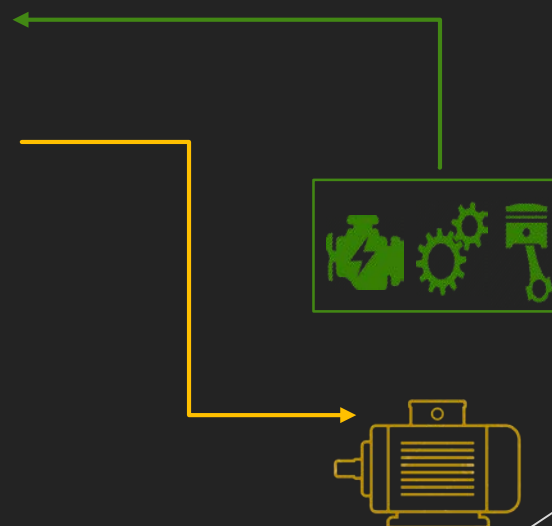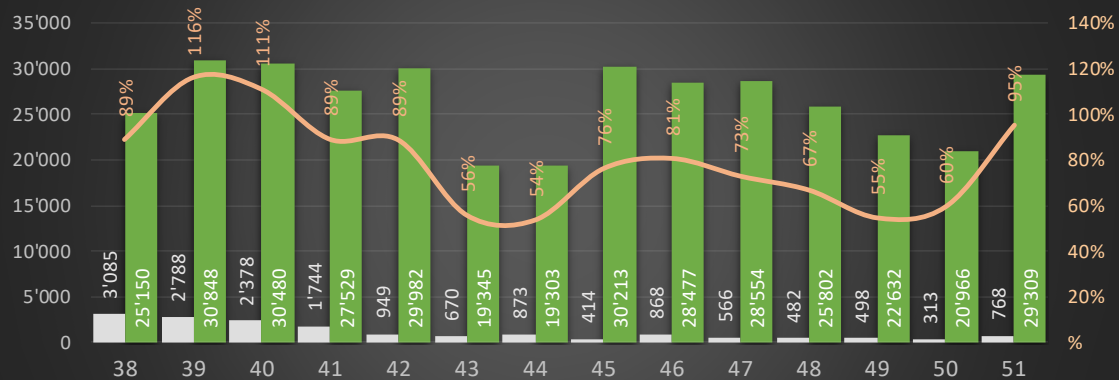

consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par mois

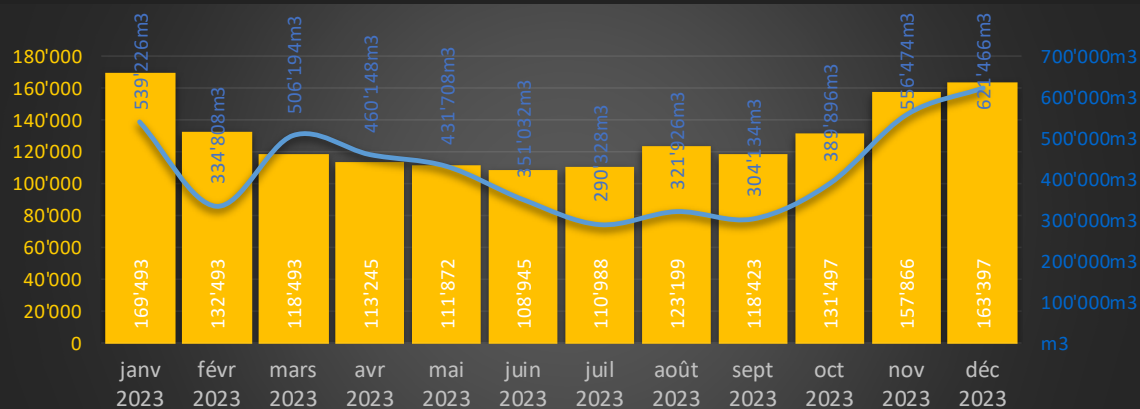

Taux d'autosuffisance STEP

95 %


objectif SMI 100%

semaine 52/2023

volume d'eau traitée 99'648 m³


consommation électrique 30'764 kWh

consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par semaine

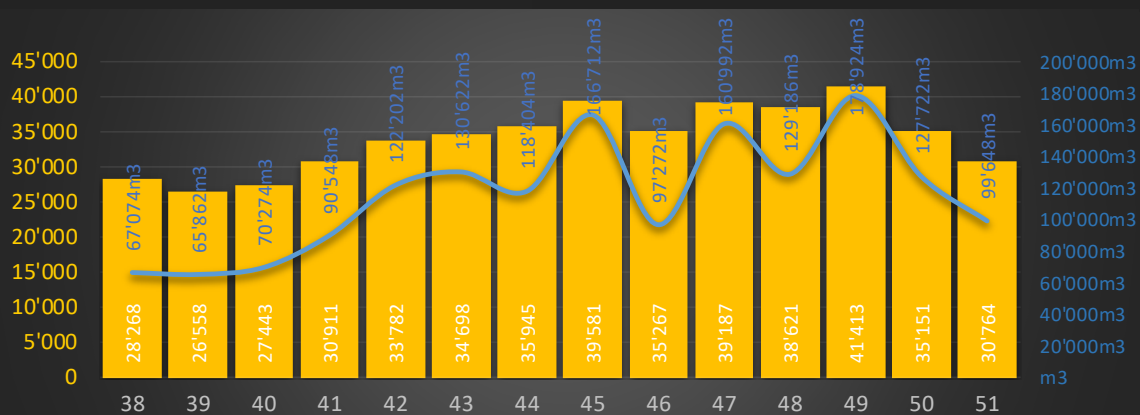

thermique

production d'énergie thermique et répartition par mois

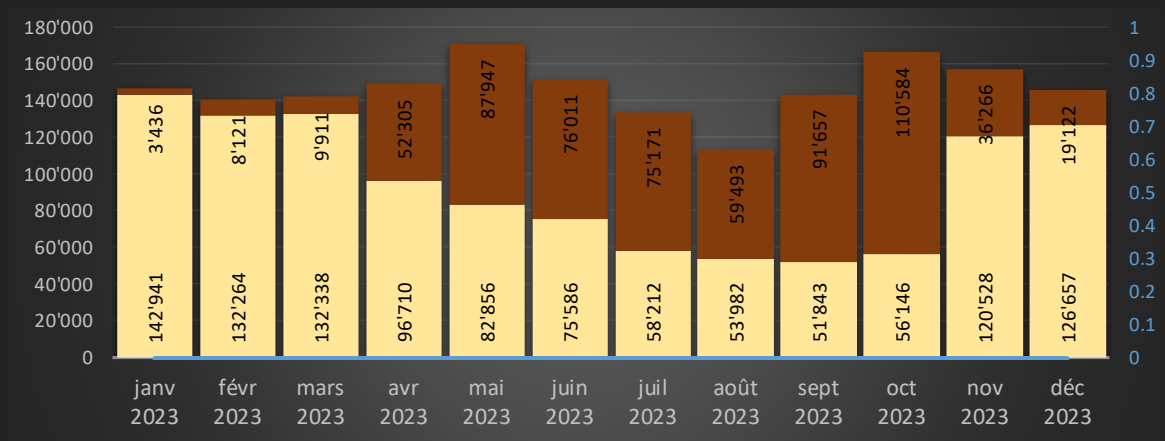


semaine 52/2023

production CCF 38'505 kWh


consommation bâtiments et digestion 28'380 kWh

production sur le CAD 10'125 kWh

production d'énergie thermique et répartition par semaine

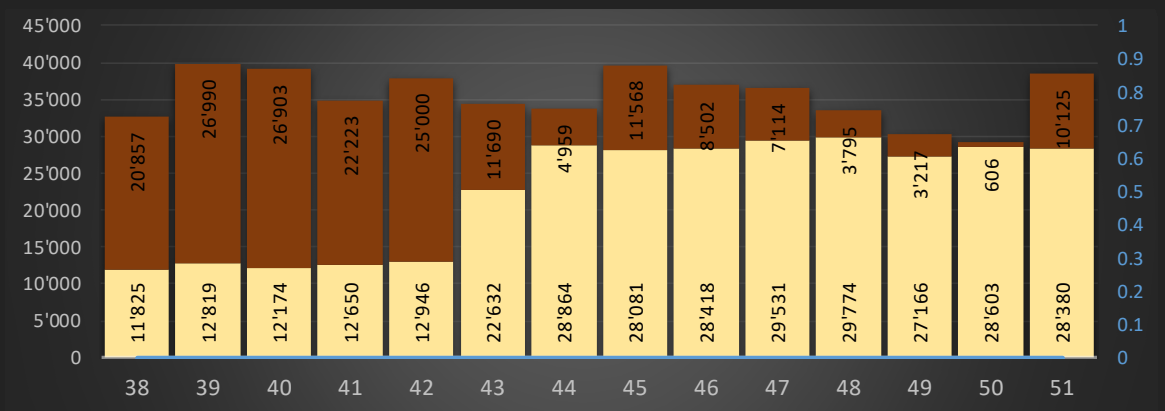


digesteur 1  
chauffé à  
37°C

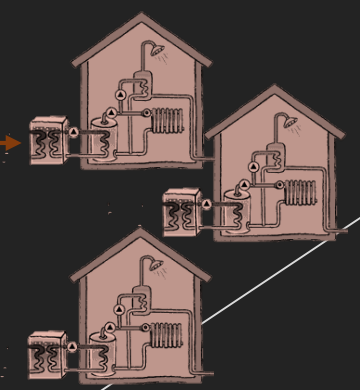

énergies

livraison de sous-produits en m<sup>3</sup> par mois

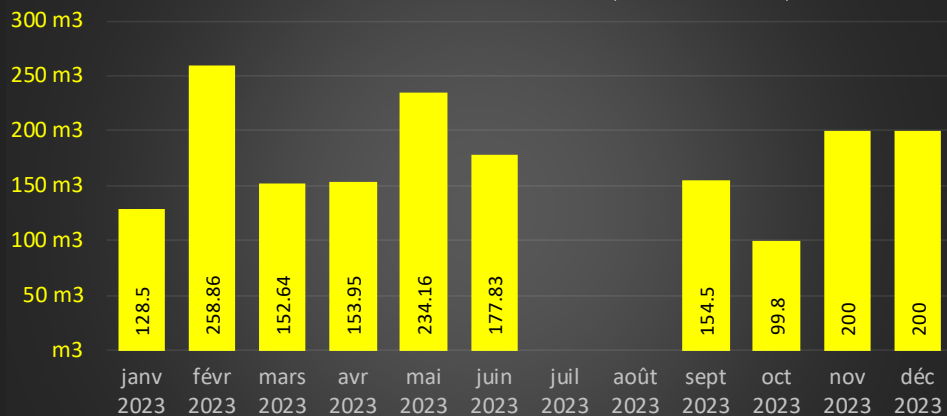


industriel en m<sup>3</sup> par mois

eau glycolée en m<sup>3</sup> par mois


huile végétale en m<sup>3</sup> par mois

filière boues




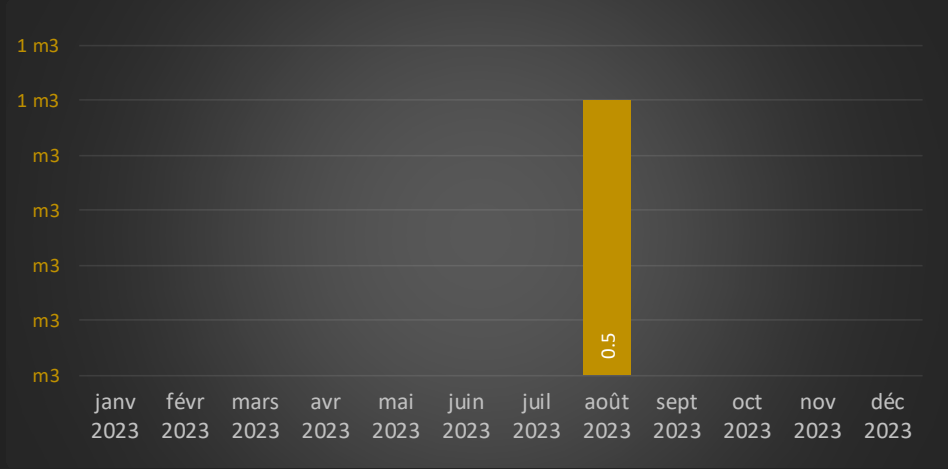

fosses à graisse en m³ par mois

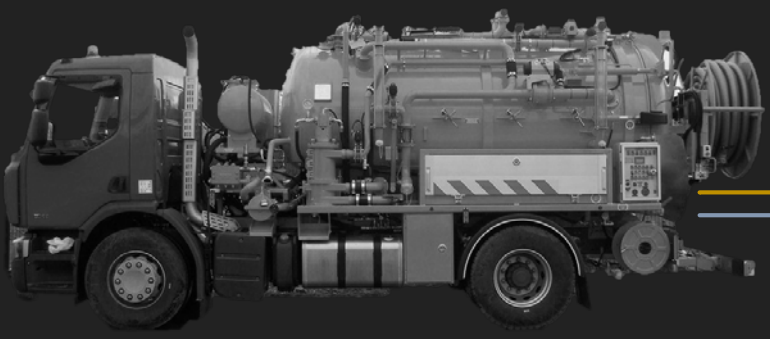


fosses septique en m³ par mois

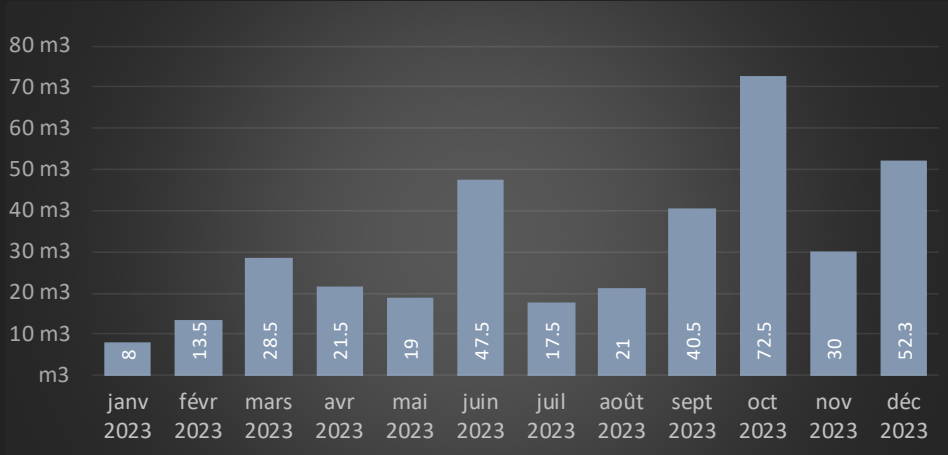


filière boues




filière eau

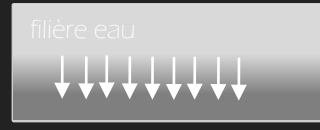


évacuation

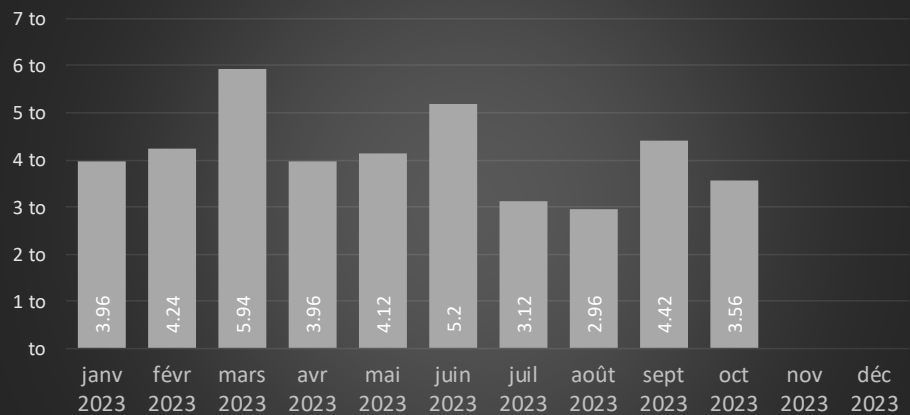

incinération des déchets de dégrillage en tonne par mois

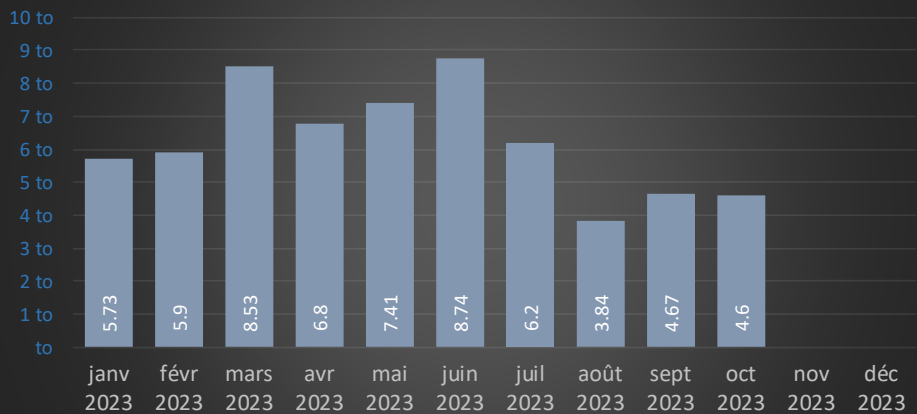


incinération des déchets de tamisage en tonne par mois

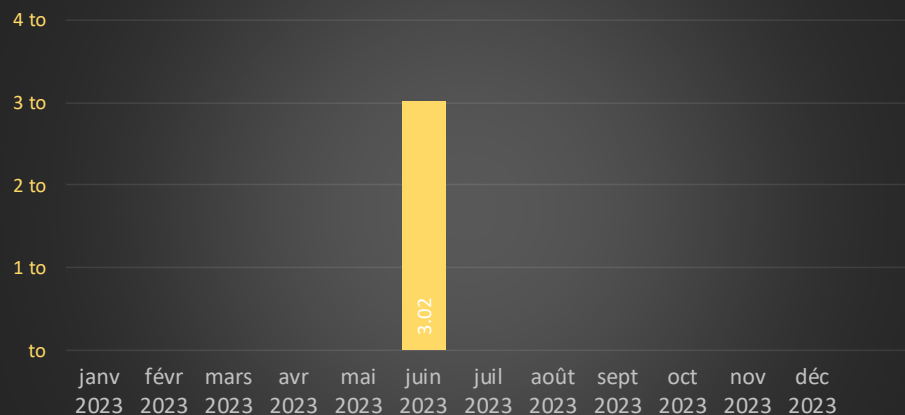

mise en décharge du sable des déssableurs en tonne par mois

sous-produits


volume en m<sup>3</sup> et siccité en g/l des boues extraites du digesteur par mois

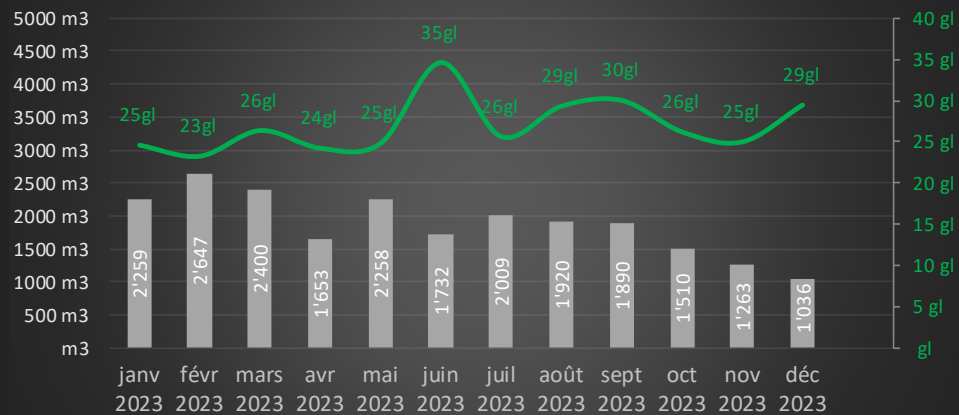

siccité moyenne des boues stabilisées en g/l

volume boues stabilisées en m<sup>3</sup> par mois


centrifugeuse

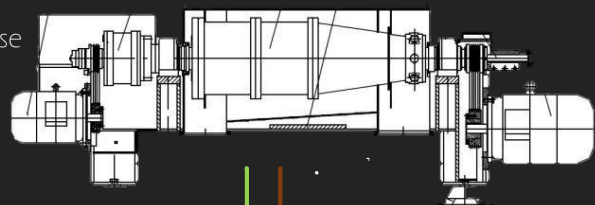

masse de boue en tonne par mois

siccité moyenne des boues déshydratées en g/l

Incineration des boues déshydratées en tonne par mois

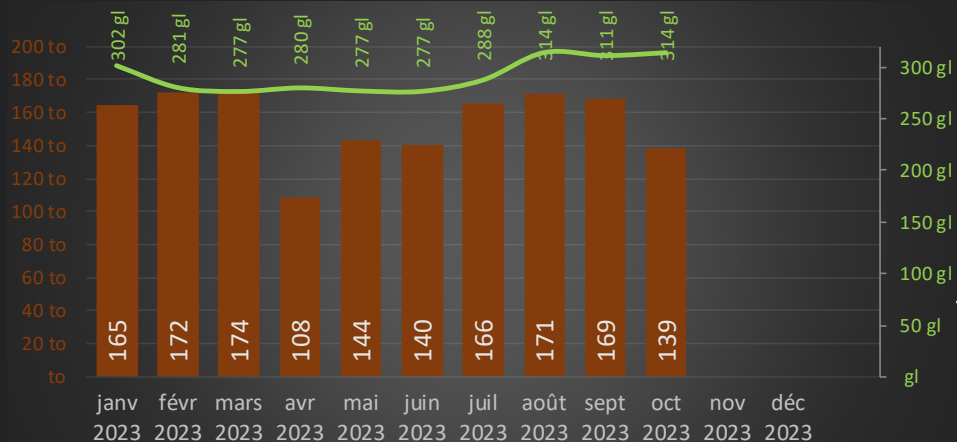

Sous-produits