





débit d'eau brute sur les 12 derniers mois en m<sup>3</sup>

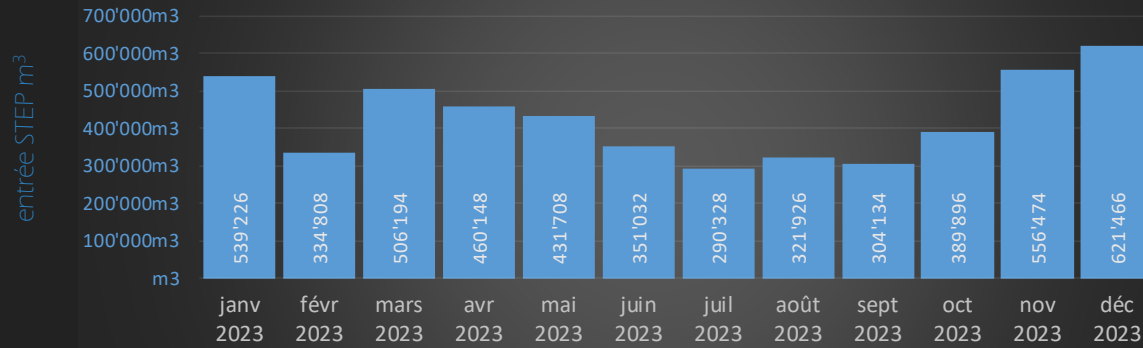


débit d'eau brute sur les 30 derniers jours en m<sup>3</sup> et pluviométrie en mm sur le bassin versant STEP

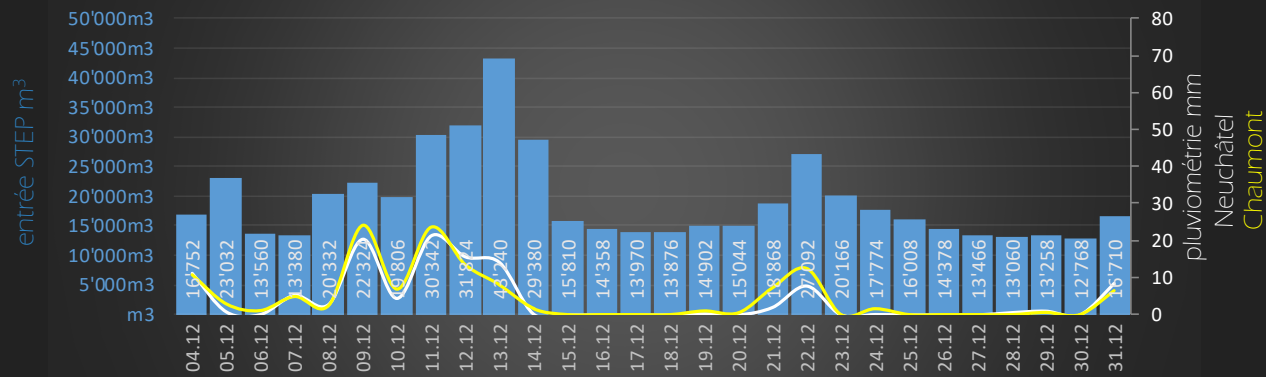

concentration


Demande Chimique en Oxygène

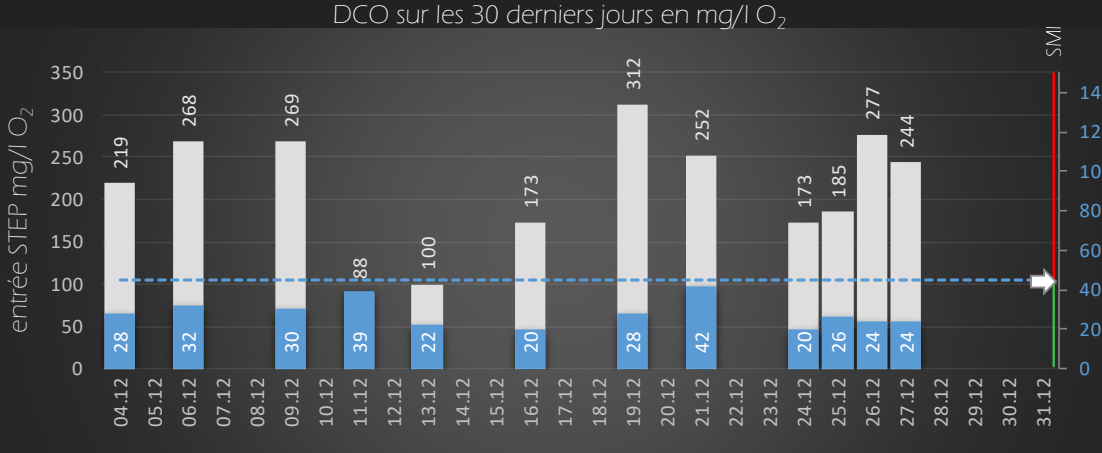

exigences oEaux max 45mg/l O<sub>2</sub>


Filtration sable en cours d'optimisation.

Matières En Suspension

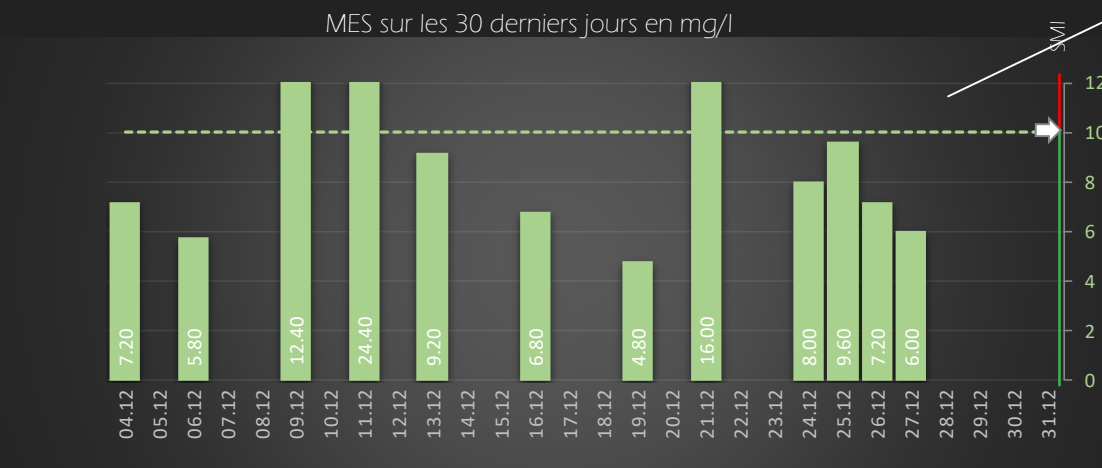

exigences canton max 10 mg/l

Phosphore

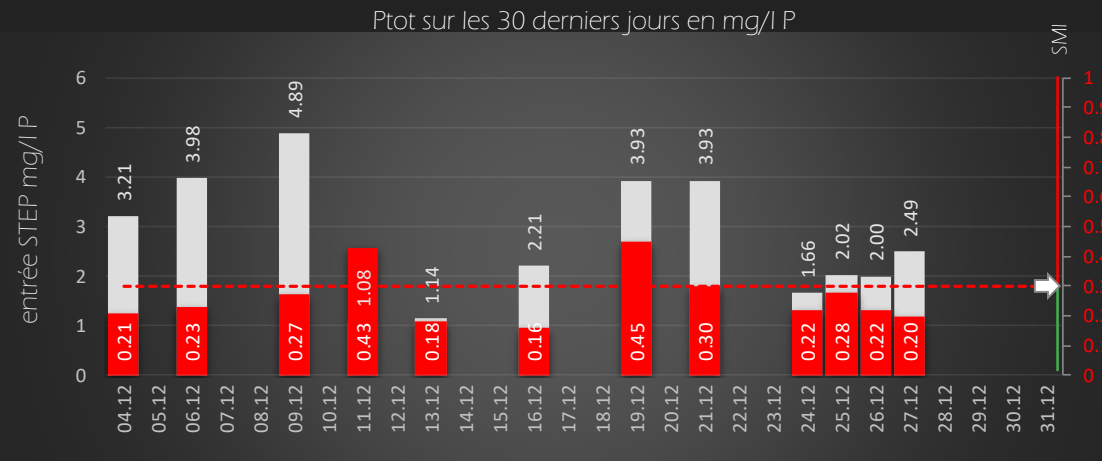

exigences canton max 0.3 mg/l P




eau

concentration



eau

Demande  
Biochimique en  
Oxygène sur  
5 jours

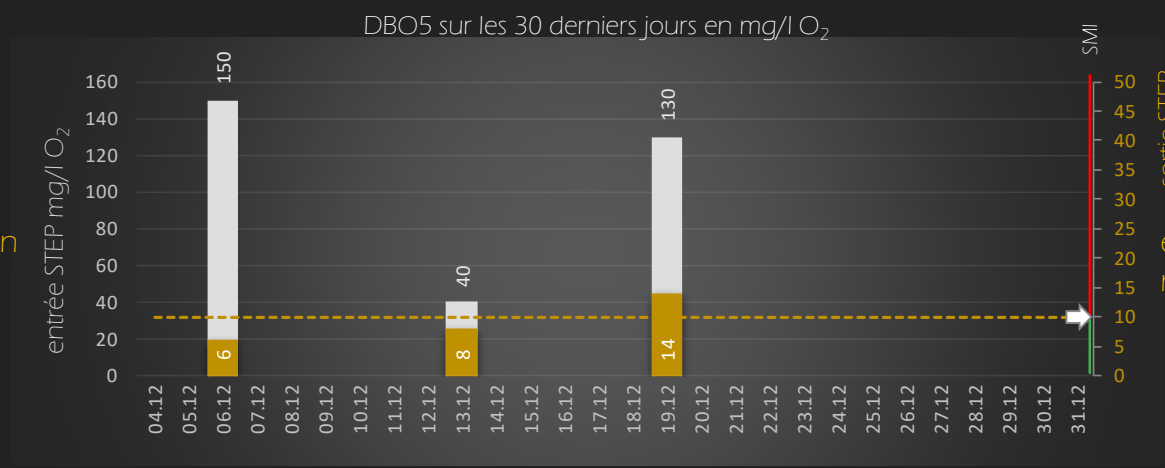


exigences canton  
max 10 mg/l O<sub>2</sub>

rendement

Demande  
Chimique en  
Oxygène


Rendement d'abattement de la DCO entre l'entrée et la sortie STEP en %

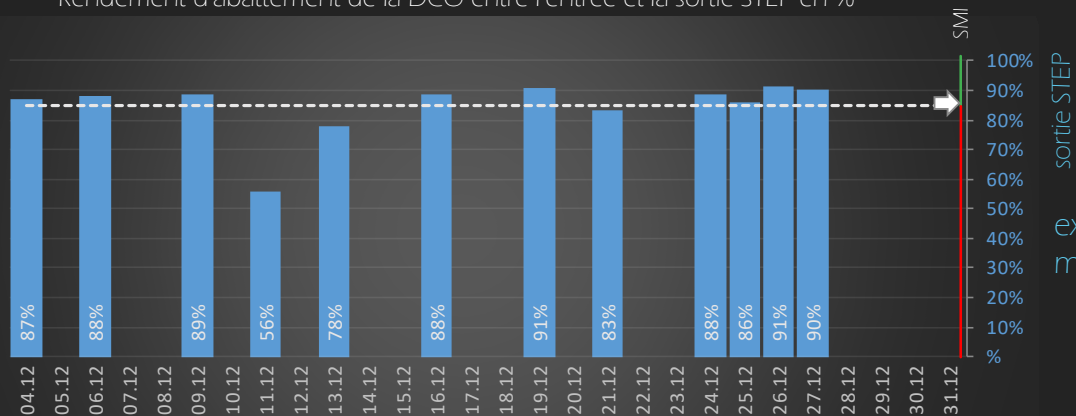

sortie STEP  
exigences oEaux  
min 85 %

Phosphore

Rendement d'abattement du Phosphore entre l'entrée et la sortie STEP en %

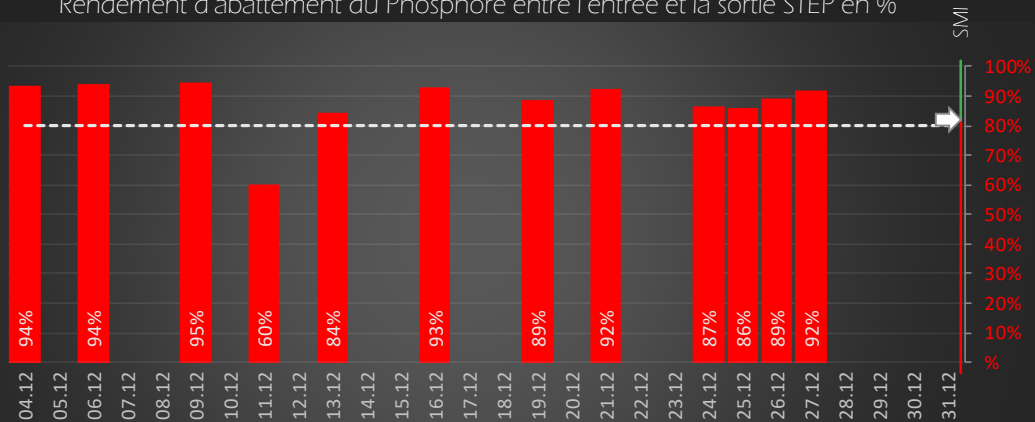

sortie STEP  
exigences oEaux  
min 80 %