


production de biogaz et volume de boue valorisée par mois

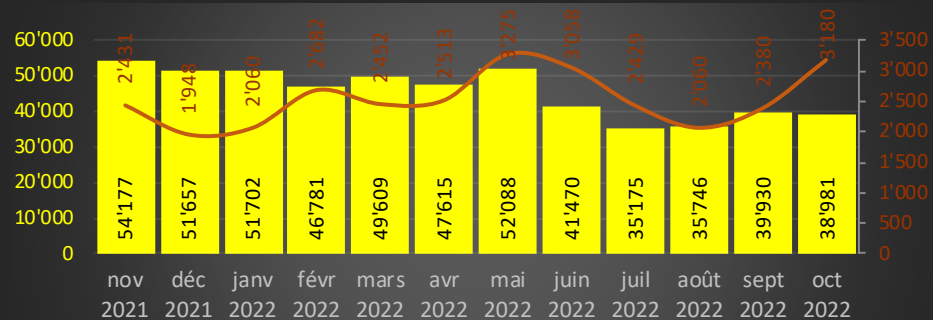



semaine 47/2022

volume de boue valorisée **555 m3**


production de biogaz **10'264 Nm3**

production CCF **15'729 kWh**


production de biogaz et volume de boue valorisée par semaine

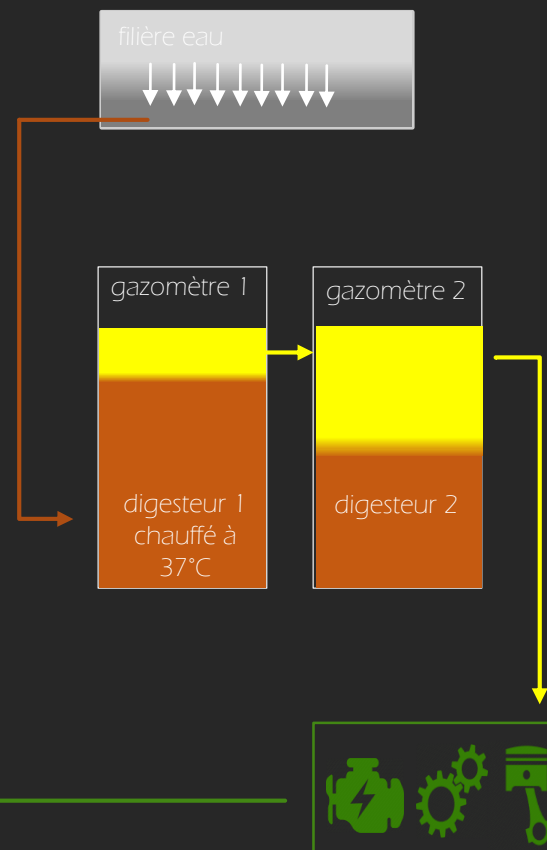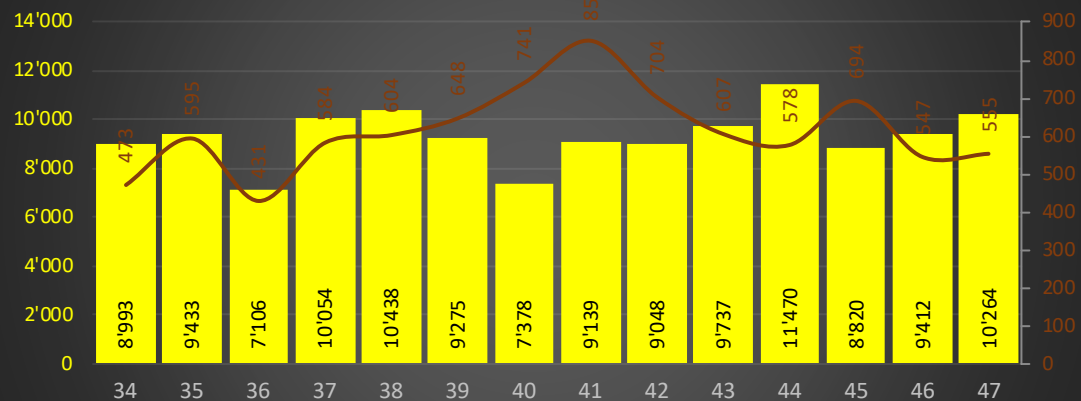

production d'énergie électrique et autoproduction par mois

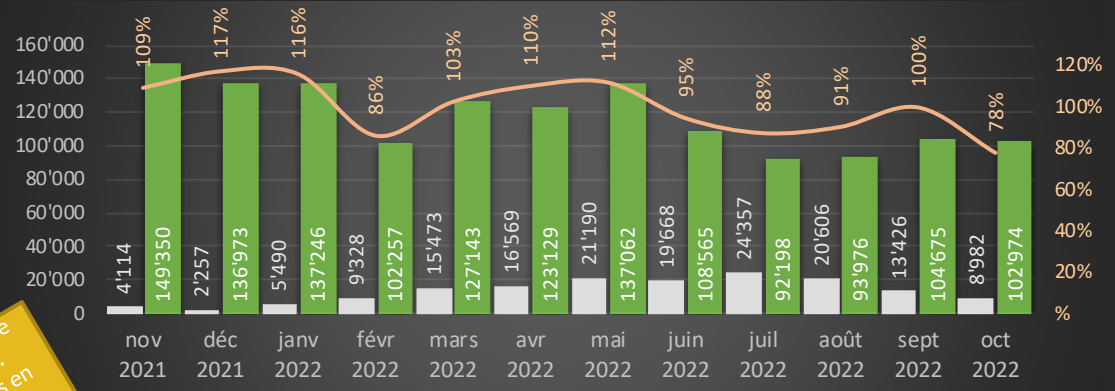



Mise en service du Biostyr. 2 biologies en parallèle et casse AVESCO

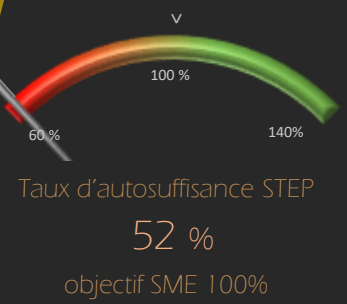


semaine 47/2022

production CCF 15'729 kWh
 photovoltaïque Viteos 951 kWh
 consommation électrique 30'233 kWh

production d'énergie électrique et autoproduction par semaine

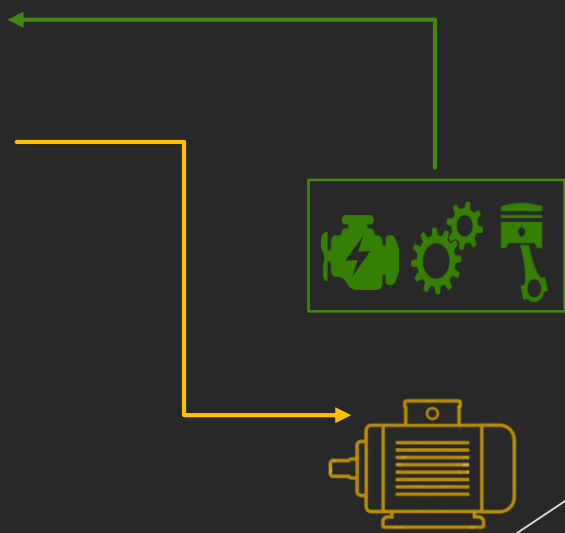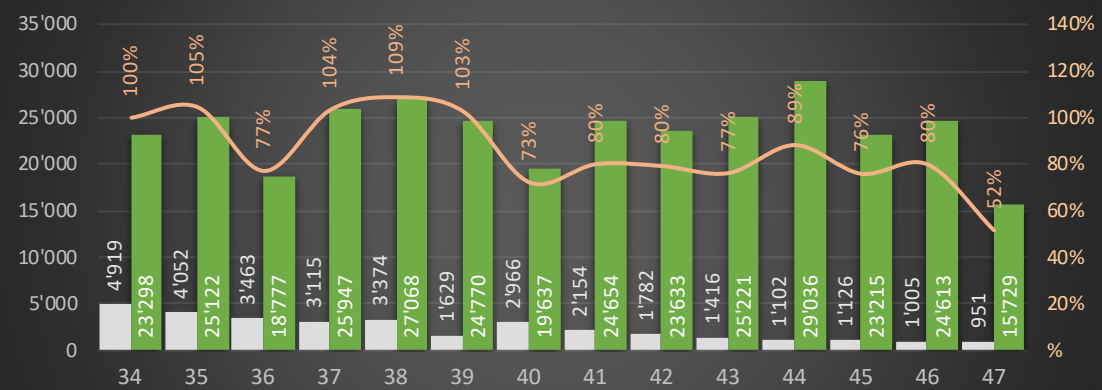

consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par mois

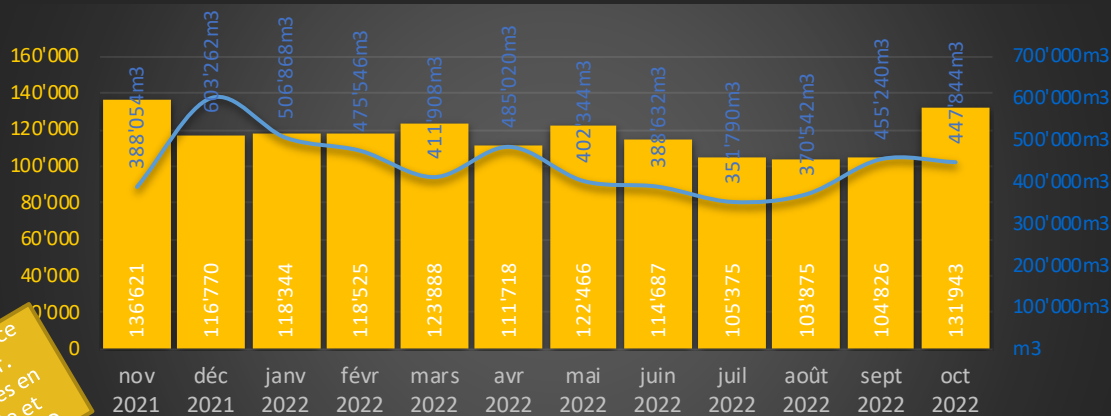

Mise en service du Biostyr. 2 parallèles en parallèle et casse AVESCO




semaine 47/2022



volume d'eau traitée 82'342 m³

consommation électrique 30'233 kWh


Répartition de la consommation cette semaine en kWh par filière

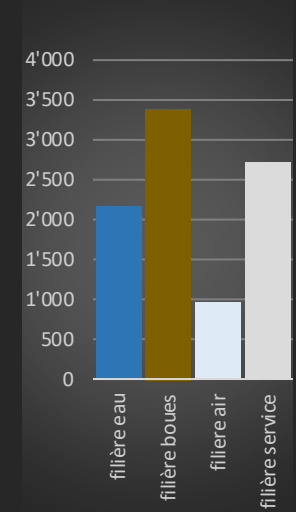

consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par semaine

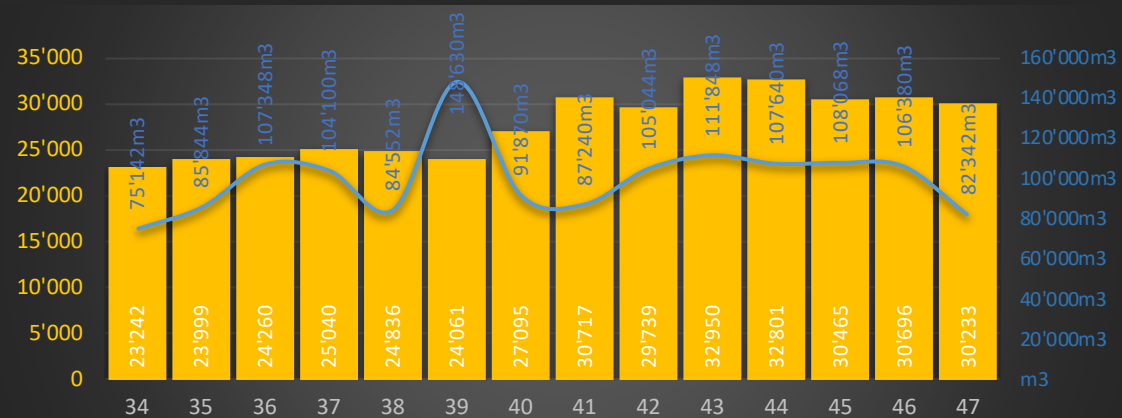



production d'énergie thermique et répartition par mois

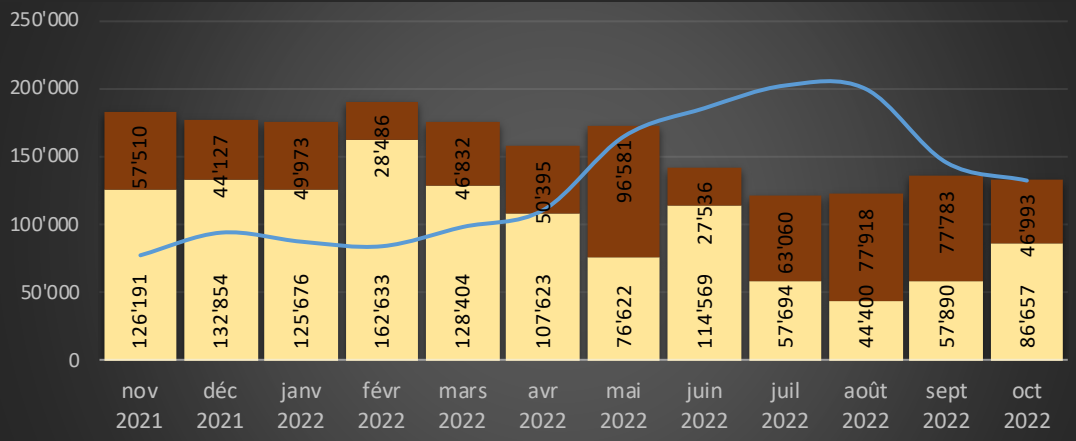


semaine 47/2022

production CCF 50'581 kWh
 température moyenne 17 °C
 consommation bâtiments et digestion 30'948 kWh
 production sur le CAD 19'633 kWh





production d'énergie thermique et répartition par semaine

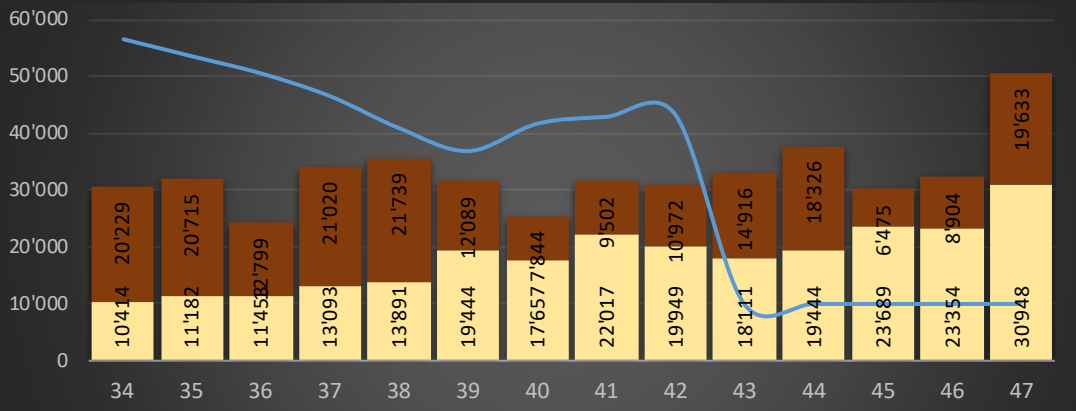


digesteur 1
chauffé à
37°C

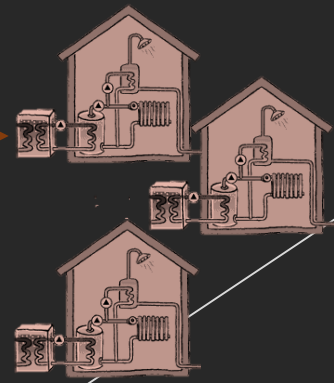

livraison de sous-produits en m³ par mois

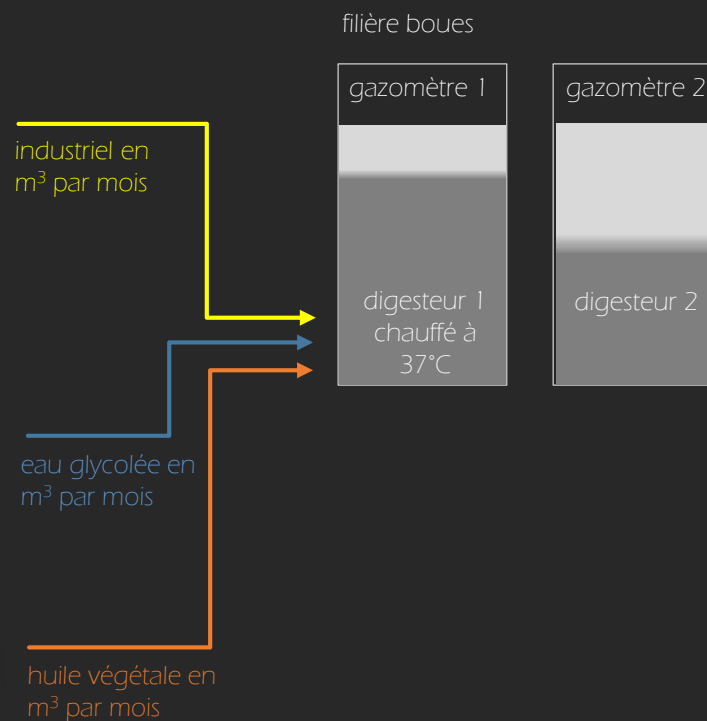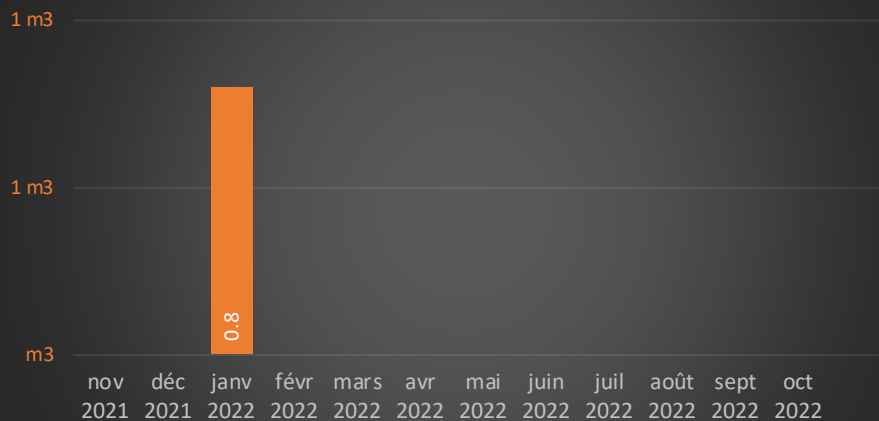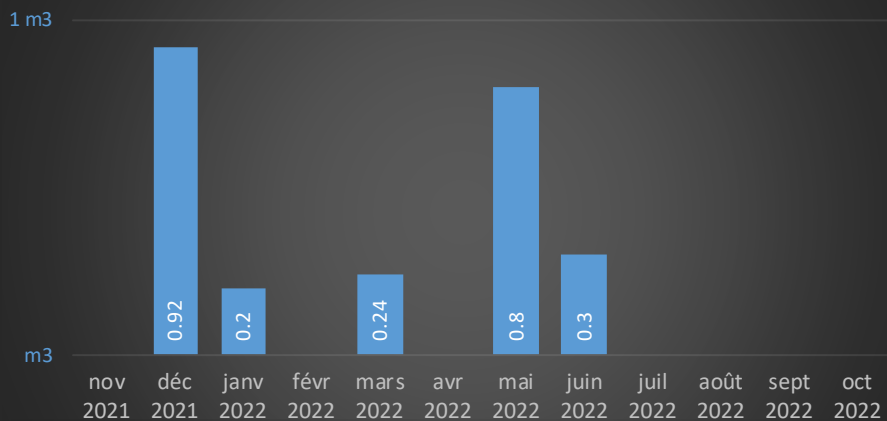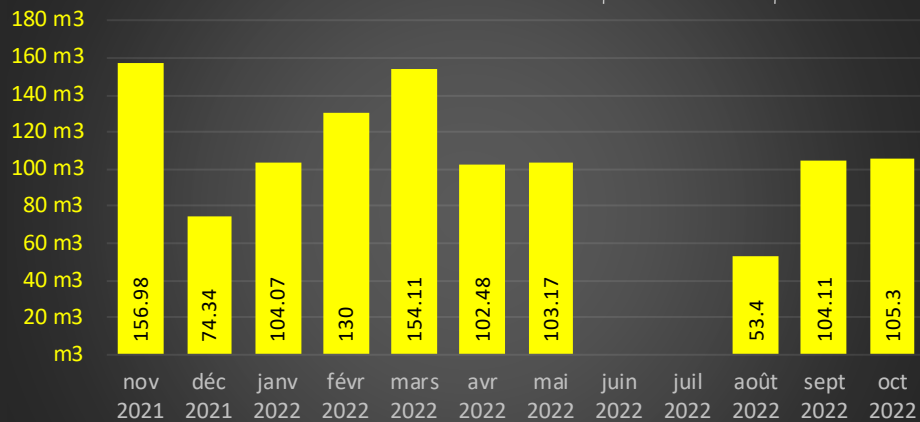


dépotage

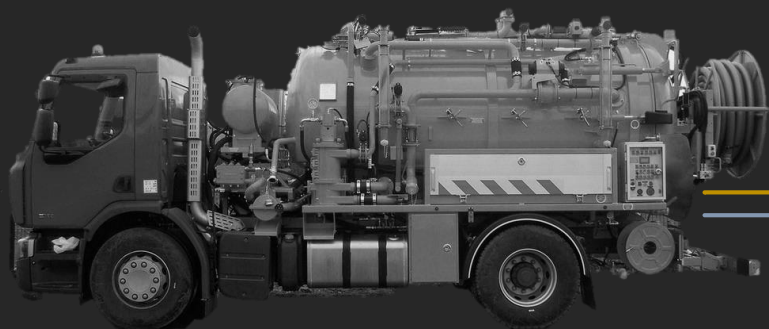

fosses à graisse en m³ par mois

fosses septique en m³ par mois

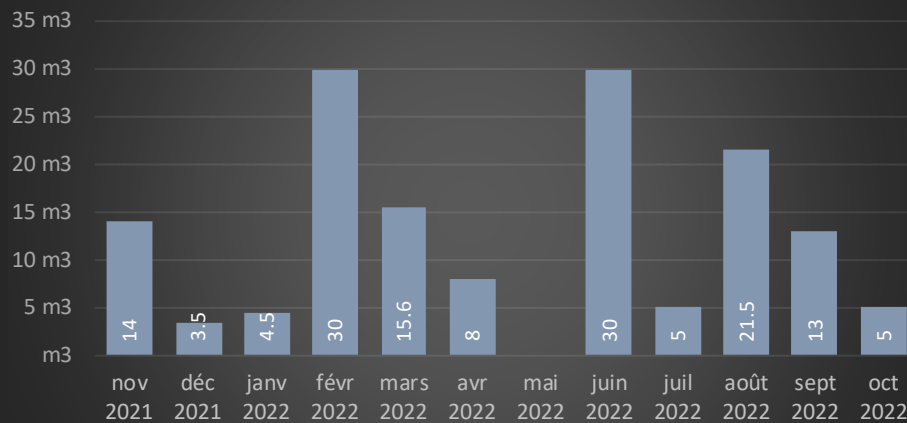

filière boues




filière eau




sous-produits


évacuation

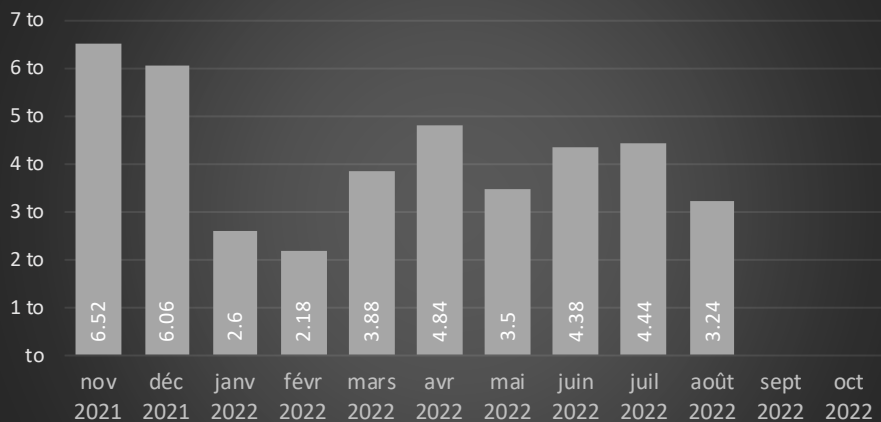

incinération des déchets de dégrillage
en tonne par mois

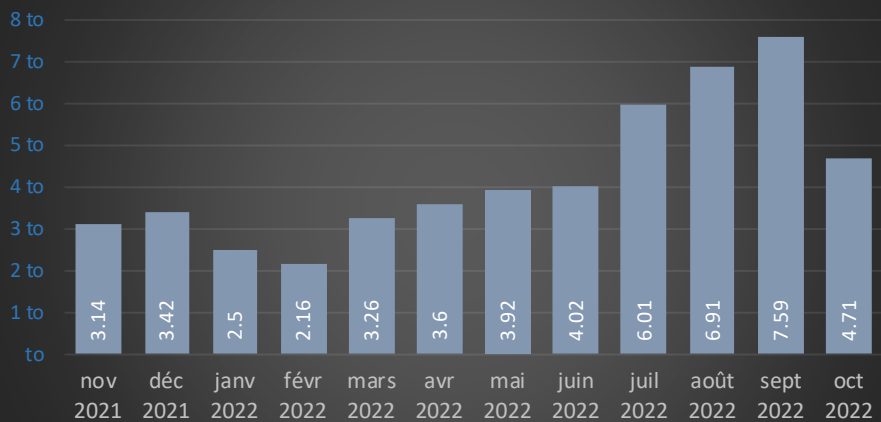

incinération des déchets de tamisage
en tonne par mois

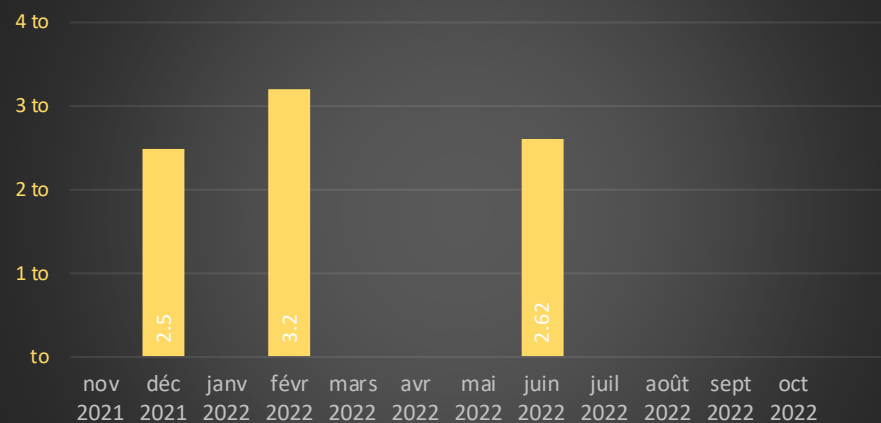


mise en décharge du sable des déssableurs
en tonne par mois

sous-produits

évacuation


volume en m³ et siccité en g/l des boues extraites du digesteur par mois

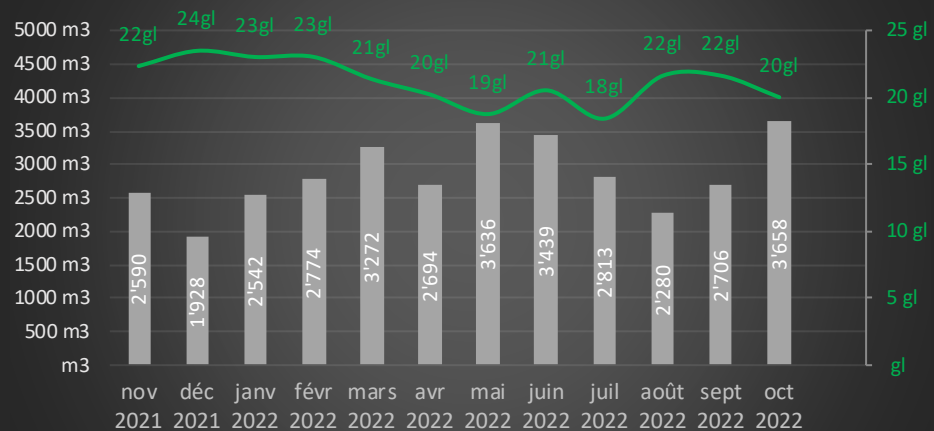

siccité moyenne des boues stabilisées en g/l

volume boues stabilisées en m³ par mois


centrifugeuse

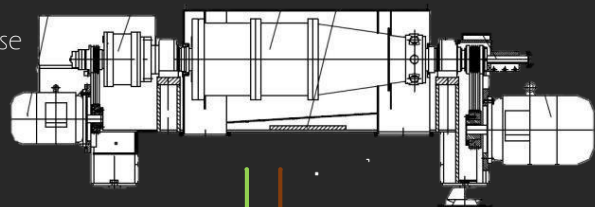

masse de boue en tonne par mois

siccité moyenne des boues déshydratées en g/l

Incineration des boues déshydratées en tonne par mois

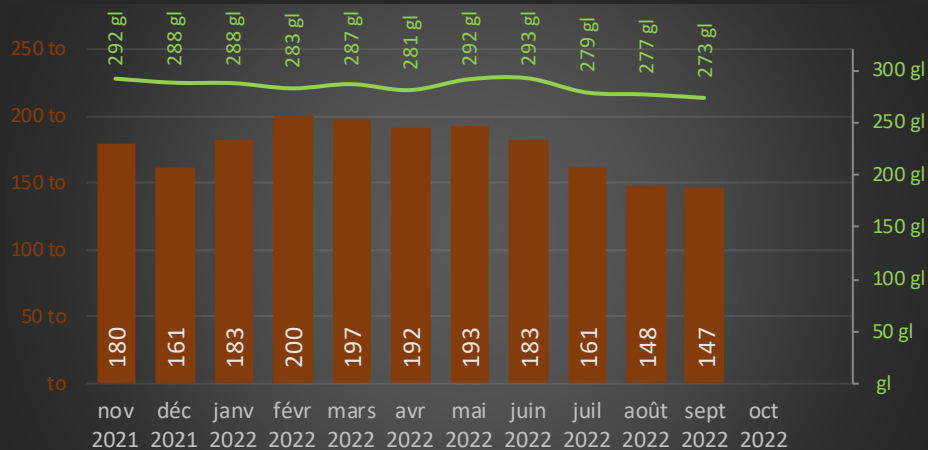

sous-produits