


production de biogaz et volume de boue valorisée par mois

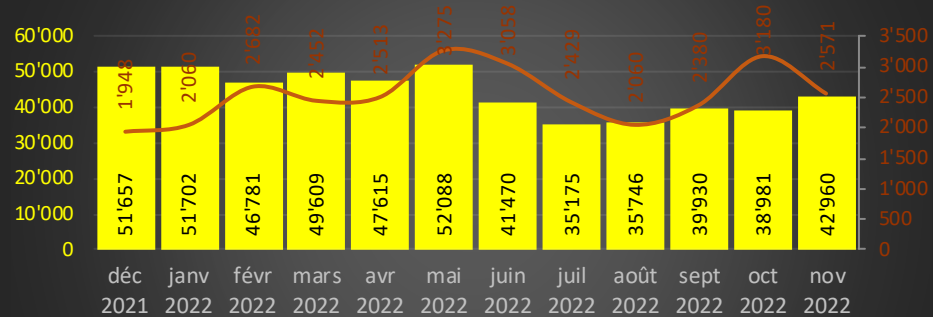


semaine 50/2022


volume de boue valorisée 578 m<sup>3</sup>

production de biogaz 8'884 Nm<sup>3</sup>



production CCF 18'161 kWh

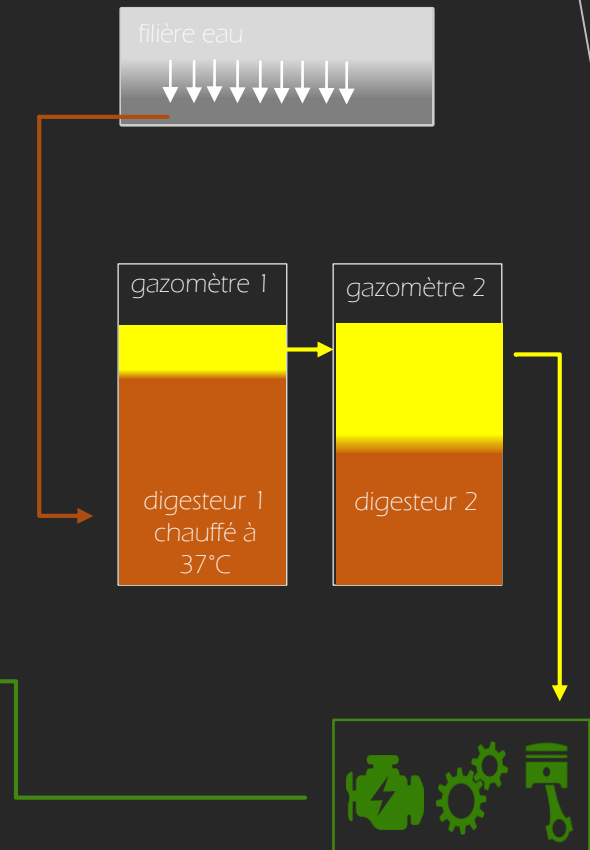

production de biogaz et volume de boue valorisée par semaine

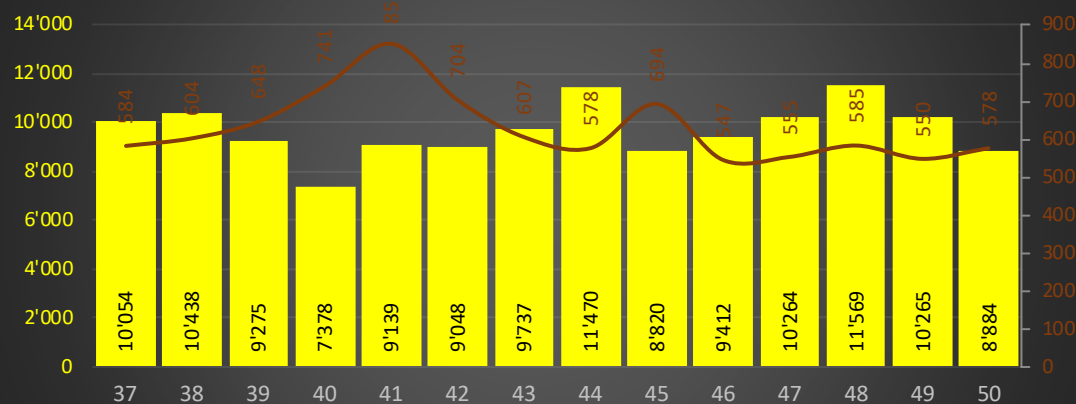



production d'énergie électrique et autoproduction par mois

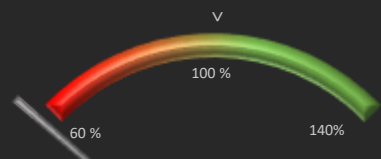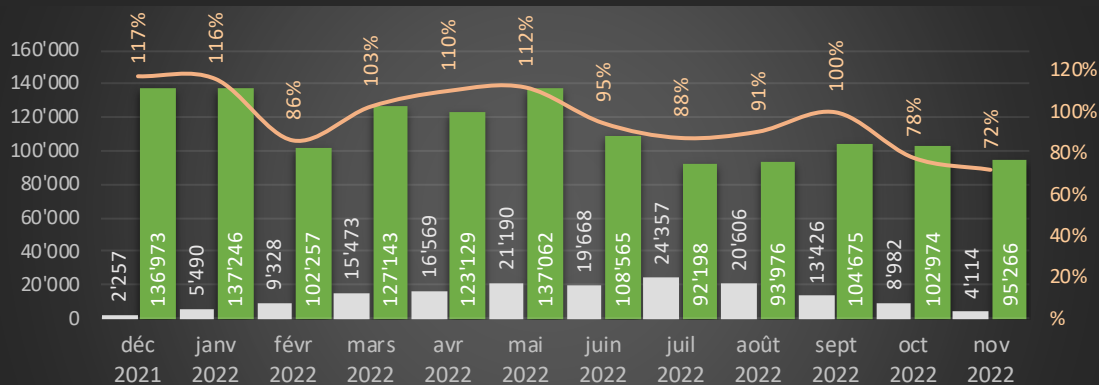



semaine 50/2022

production CCF 18'161 kWh  
 photovoltaïque Viteos 304 kWh  
 consommation électrique 40'570 kWh

production d'énergie électrique et autoproduction par semaine

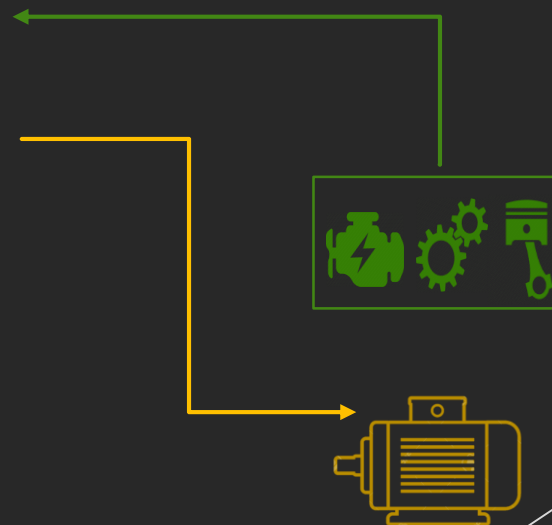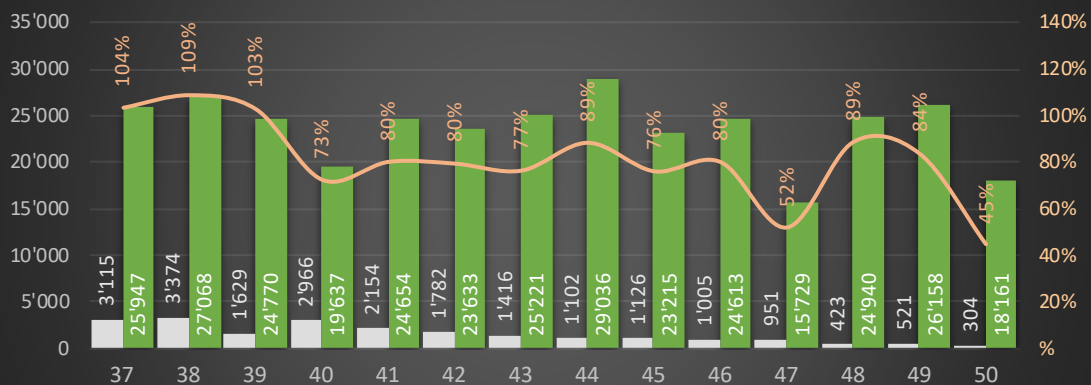

consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par mois

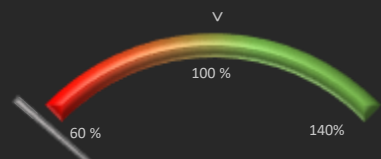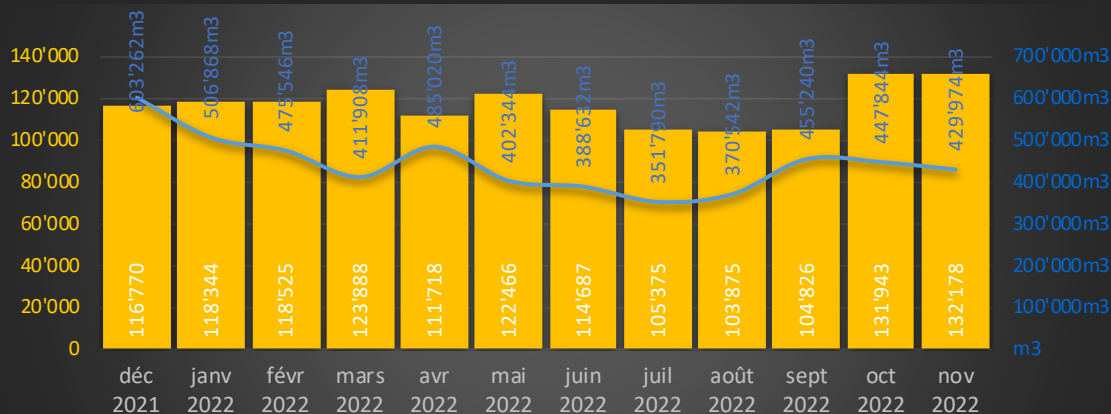

Taux d'autosuffisance STEP

45 %


objectif SME 100%

semaine 50/2022



volume d'eau traitée 103'372 m³

consommation électrique 40'570 kWh

Répartition de la consommation cette semaine en kWh par filière

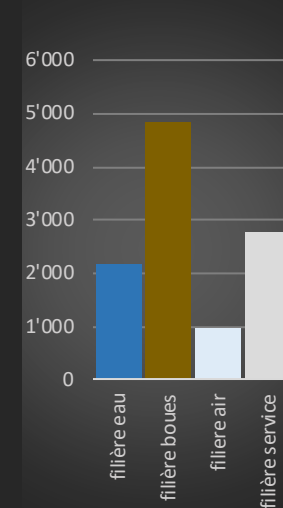


consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par semaine

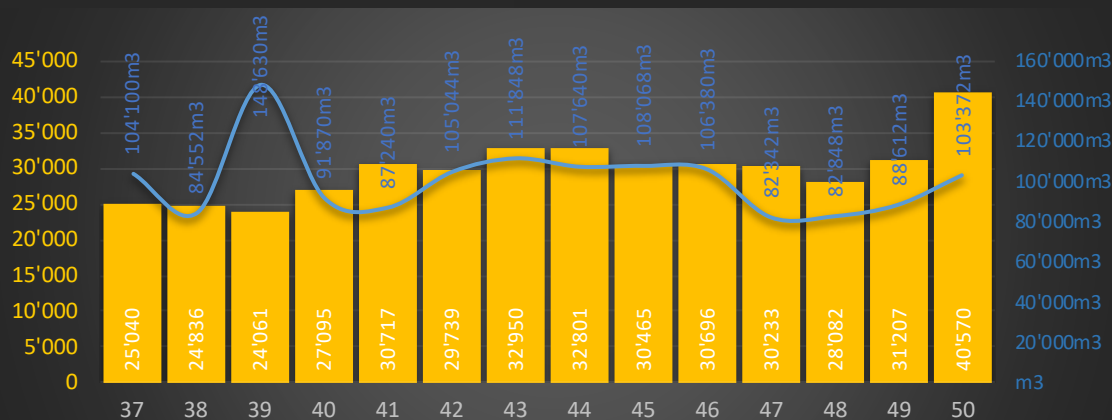

thermique



production d'énergie thermique et répartition par mois

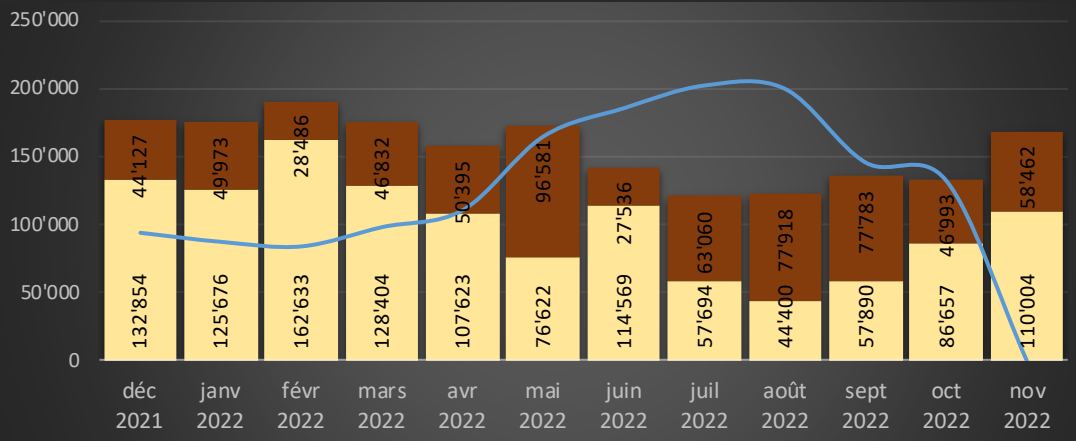


semaine 50/2022

production CCF 38'720 kWh  
 température moyenne 17 °C  
 consommation bâtiments et digestion 37'631 kWh  
 production sur le CAD 1'089 kWh

production d'énergie thermique et répartition par semaine



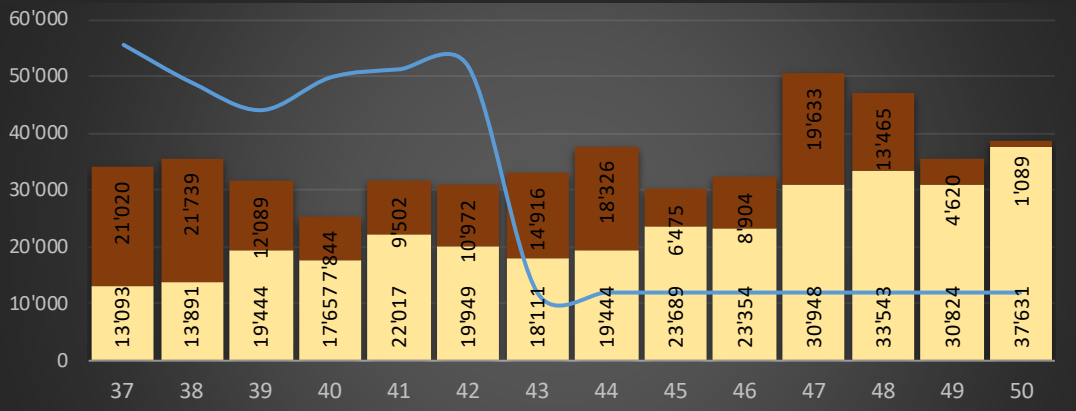




digesteur 1  
chauffé à  
37°C

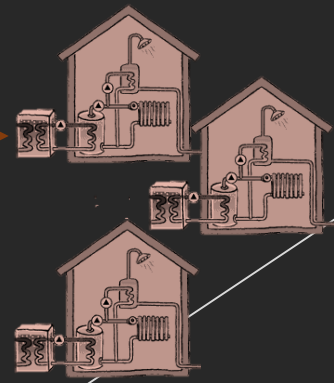

énergies


livraison de sous-produits en m<sup>3</sup> par mois

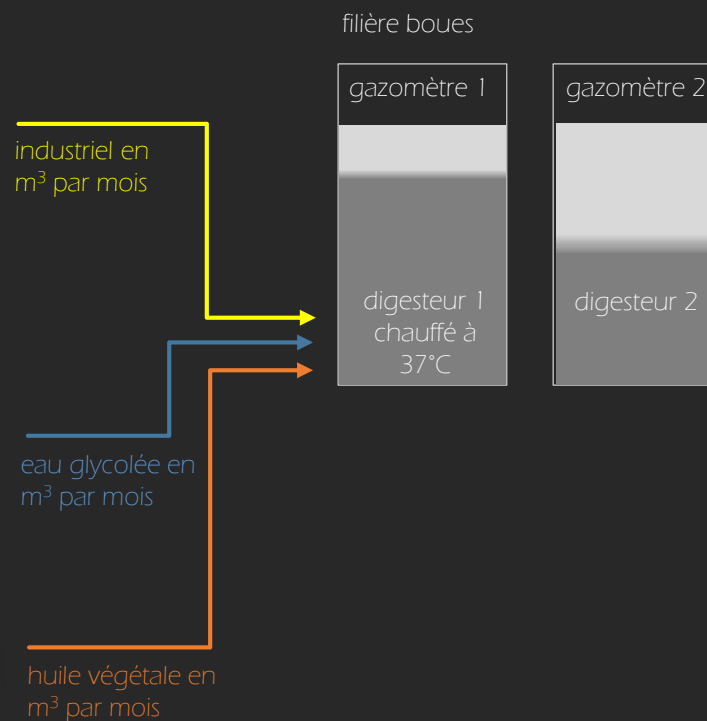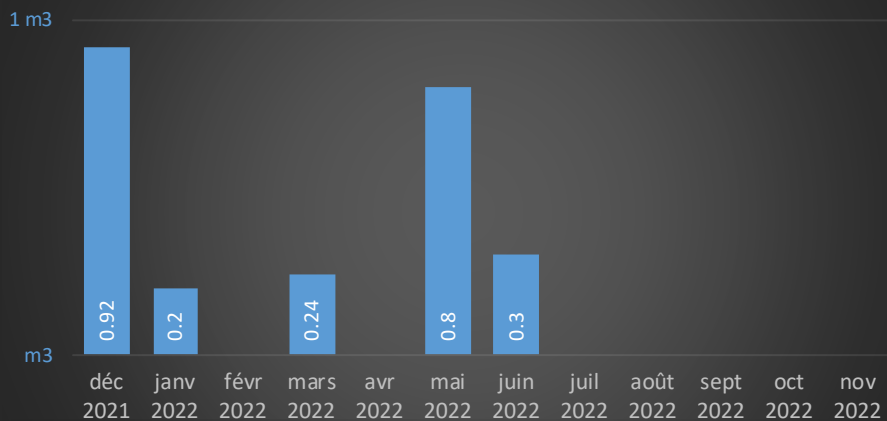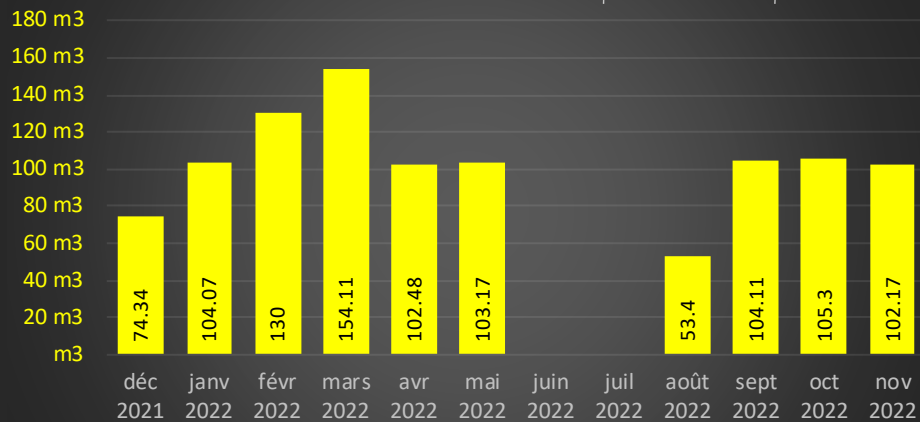

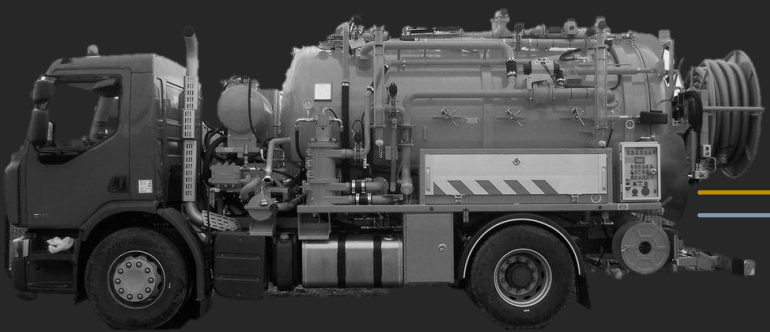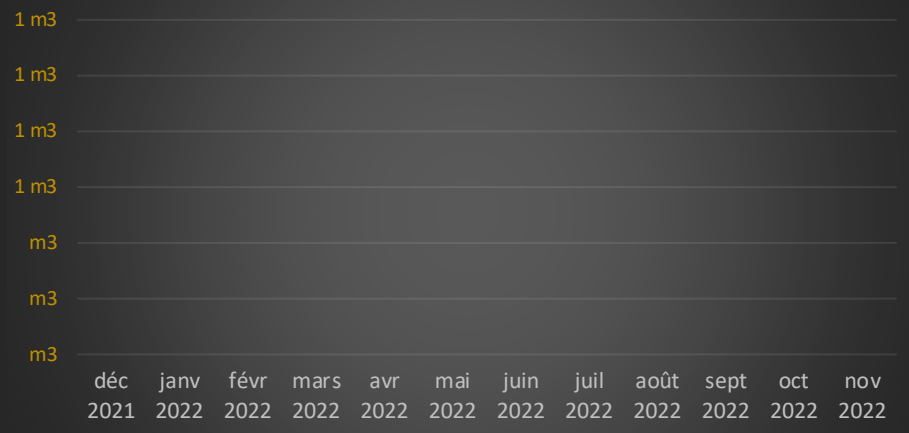

fosses à graisse en m³ par mois

fosses septique en m³ par mois

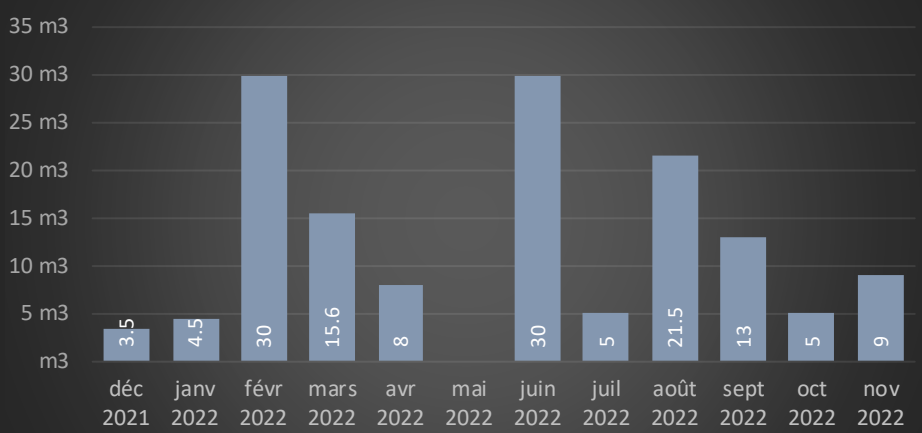


filière boues




filière eau




évacuation

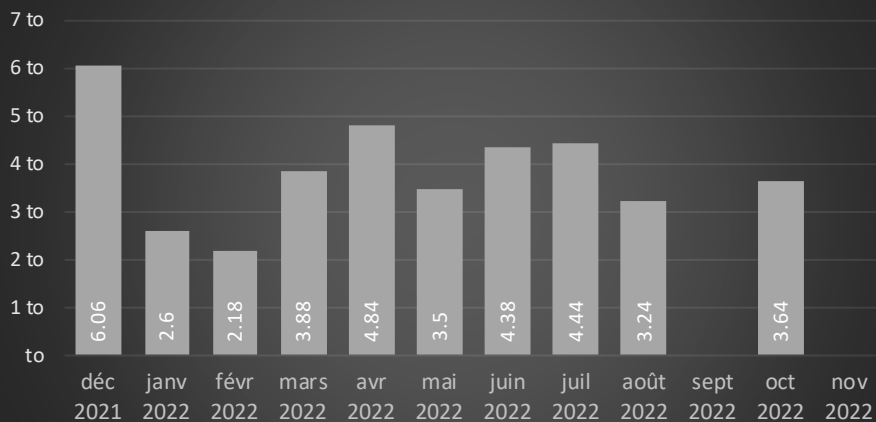

incinération des déchets de dégrillage  
en tonne par mois

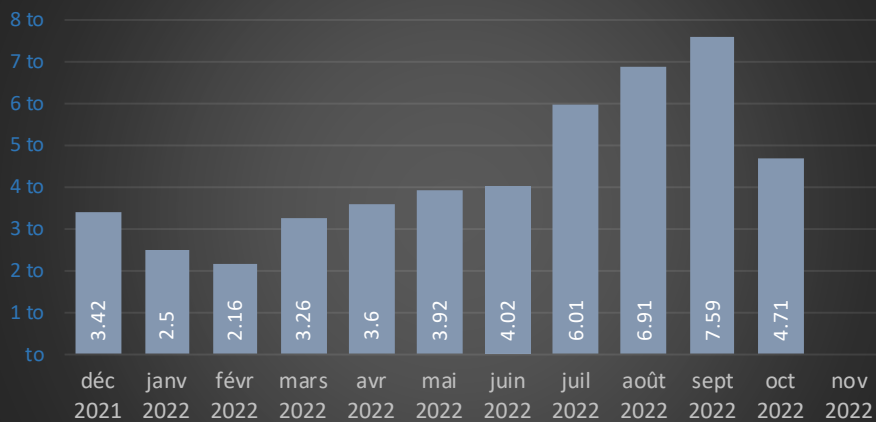

incinération des déchets de tamisage  
en tonne par mois

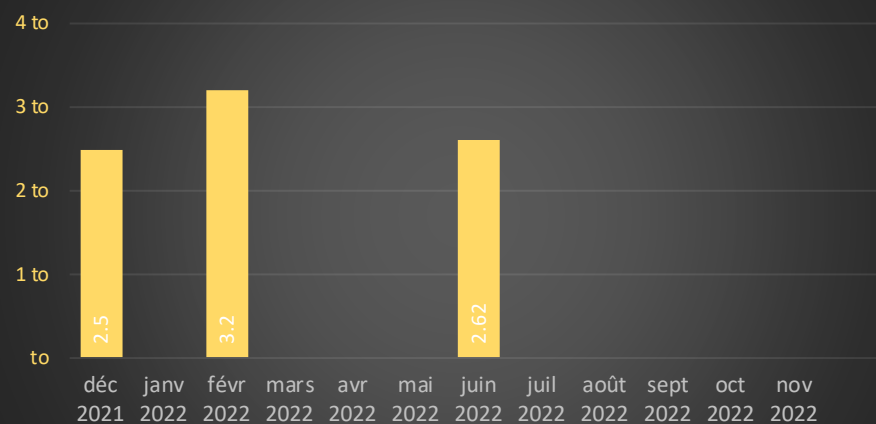


mise en décharge du sable des déssableurs  
en tonne par mois

sous-produits

évacuation


volume en m<sup>3</sup> et siccité en g/l des boues extraites du digesteur par mois

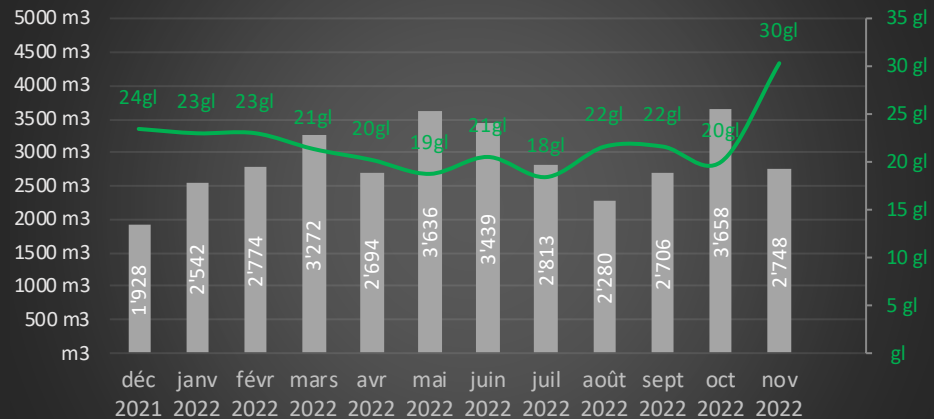

siccité moyenne des boues stabilisées en g/l

volume boues stabilisées en m<sup>3</sup> par mois


centrifugeuse

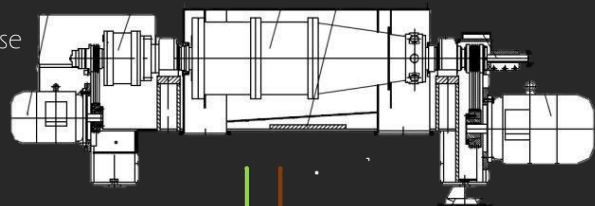

masse de boue en tonne par mois

siccité moyenne des boues déshydratées en g/l

Incineration des boues déshydratées en tonne par mois

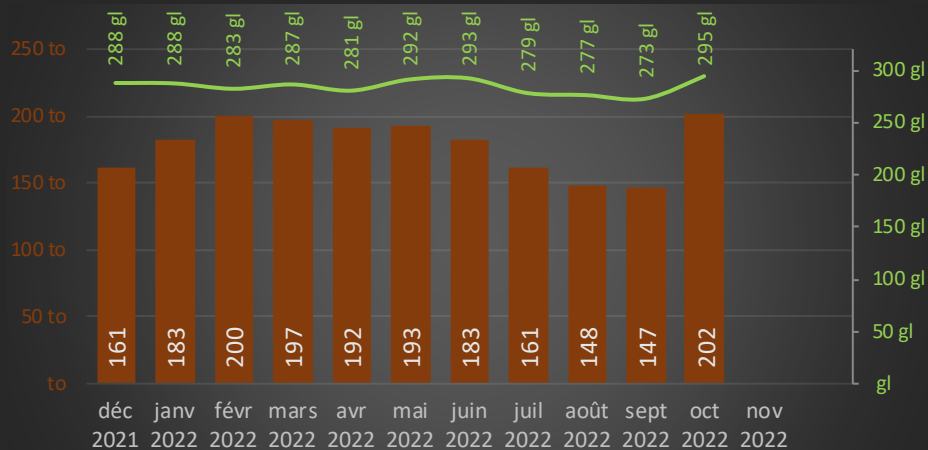

sous-produits