


production de biogaz et volume de boue valorisée par mois

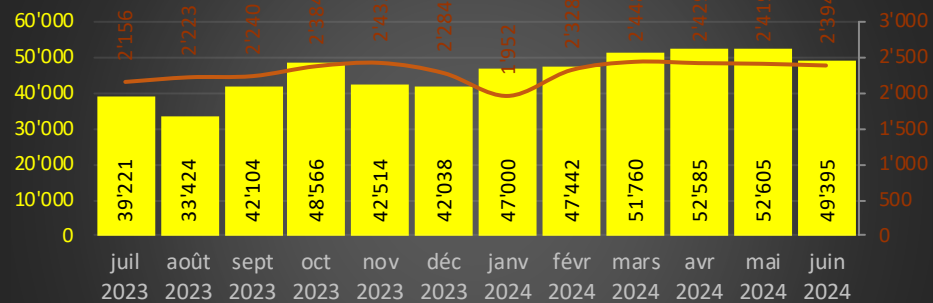



semaine 27/2024

volume de boue valorisée **637 m3**


production de biogaz **11'459 Nm3**

production CCF **31'773 kWh**

production de biogaz et volume de boue valorisée par semaine

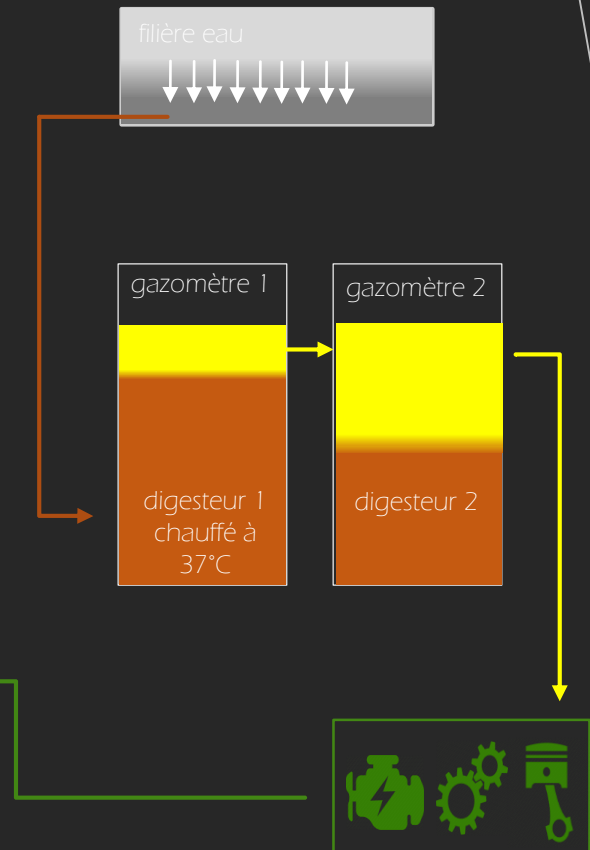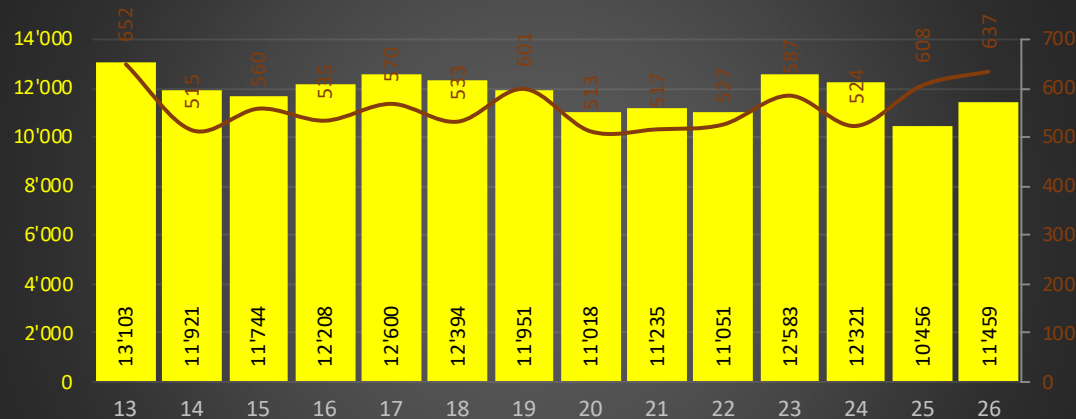

production d'énergie électrique et autoproduction par mois

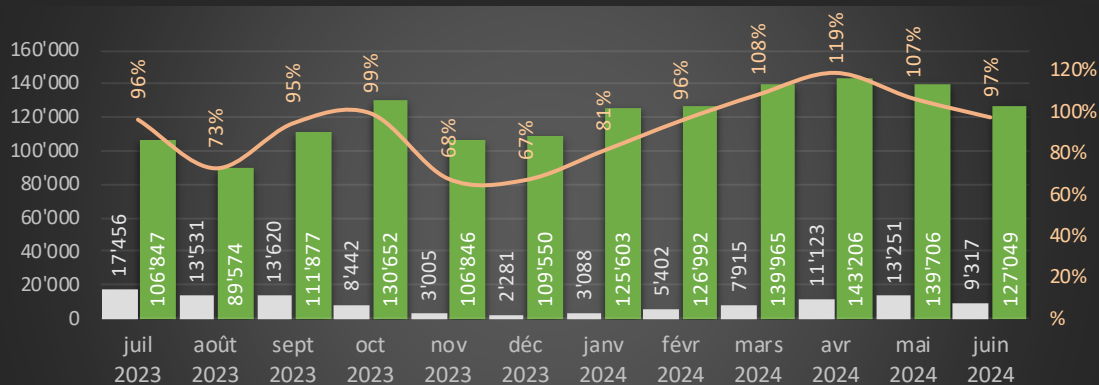

Taux d'autosuffisance STEP

95 %

objectif SMI 100%



semaine 27/2024

production CCF 31'773 kWh


photovoltaïque Viteos 2'112 kWh

consommation électrique 33'614 kWh

production d'énergie électrique et autoproduction par semaine

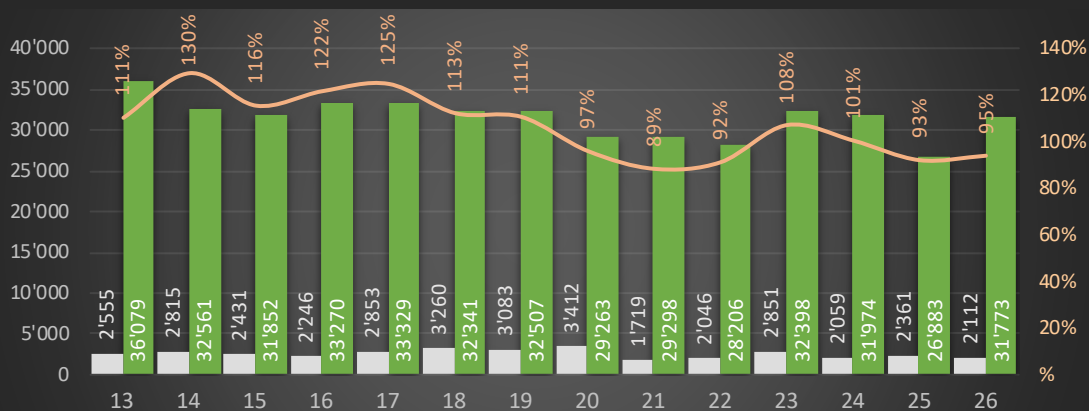

consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par mois

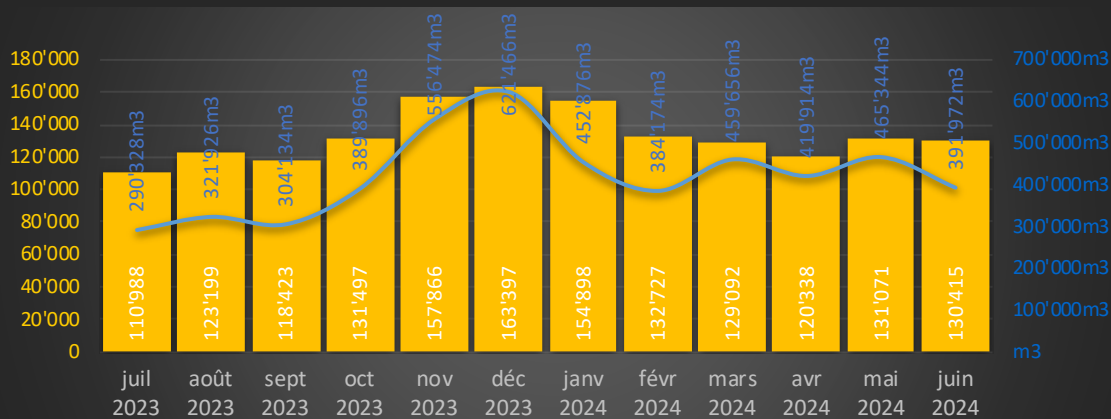

Taux d'autosuffisance STEP

95 %



objectif SMI 100%

semaine 27/2024


volume d'eau traitée 86'416 m³

consommation électrique 33'614 kWh

consommation d'énergie électrique et débit d'eau traitée par semaine

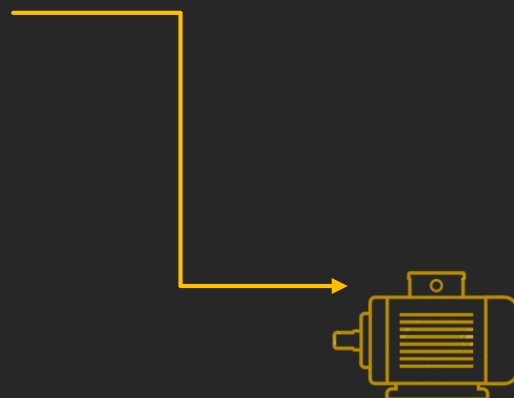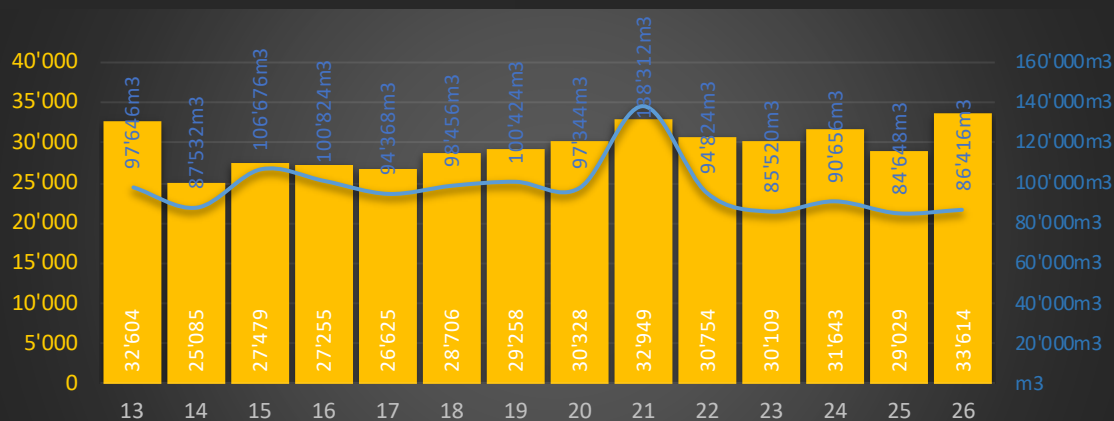

production d'énergie thermique et répartition par mois

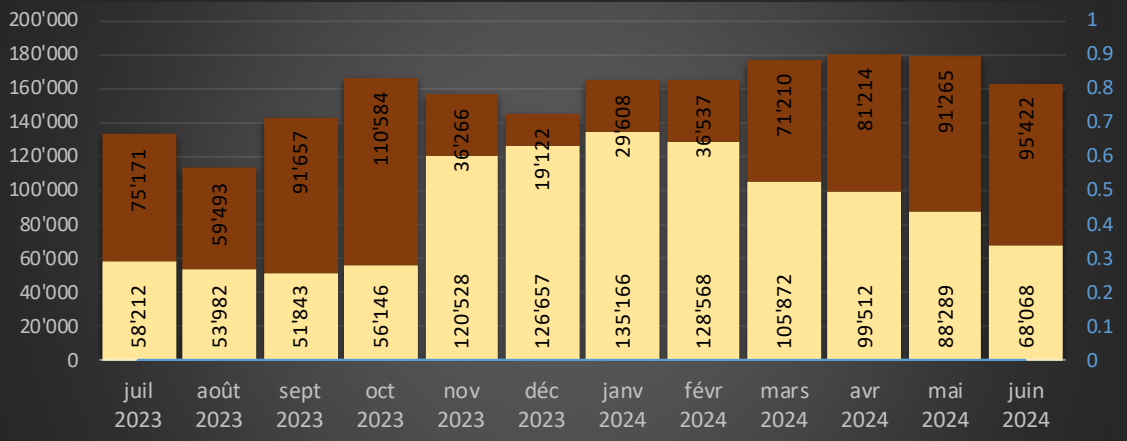


semaine 27/2024

production CCF 40'829 kWh



consommation bâtiments et digestion 13'945 kWh

production sur le CAD 26'884 kWh




digesteur 1 chauffé à 37°C

production d'énergie thermique et répartition par semaine

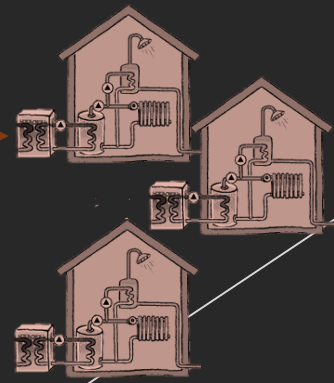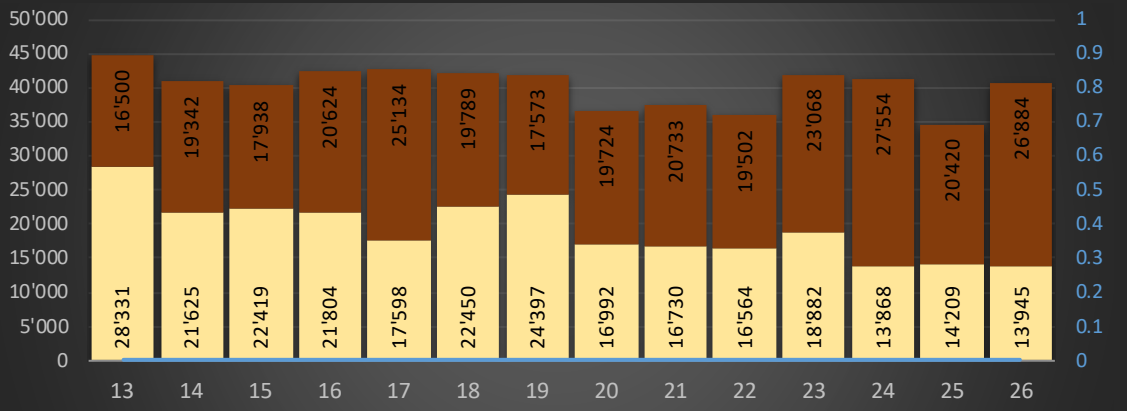

livraison de sous-produits en m<sup>3</sup> par mois

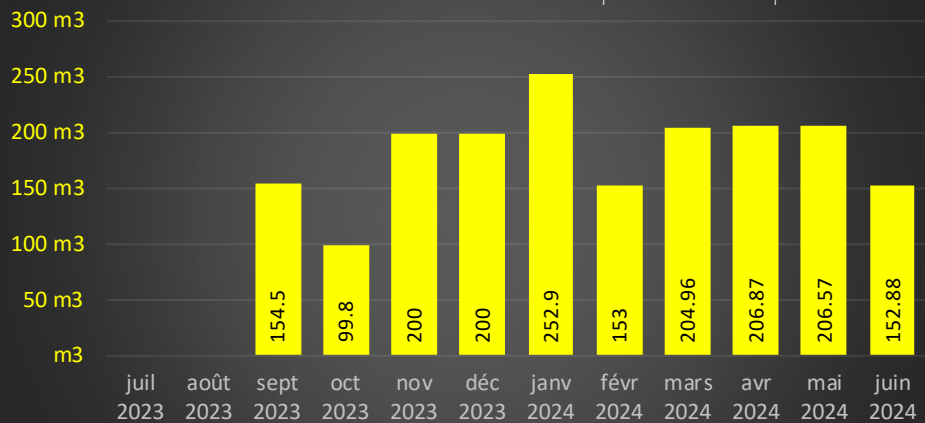

2 m<sup>3</sup>

1 m<sup>3</sup>



m<sup>3</sup>



2 m<sup>3</sup>

1 m<sup>3</sup>

1 m<sup>3</sup>


m<sup>3</sup>

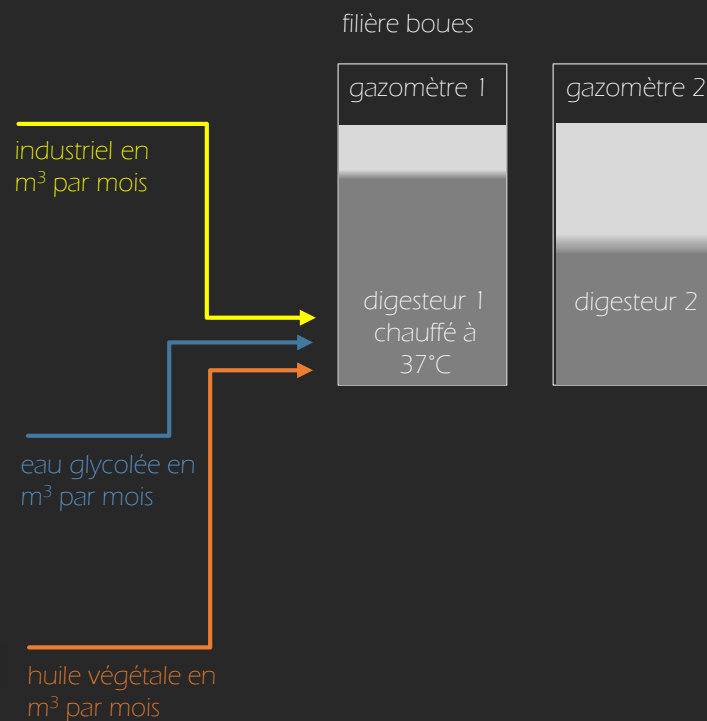

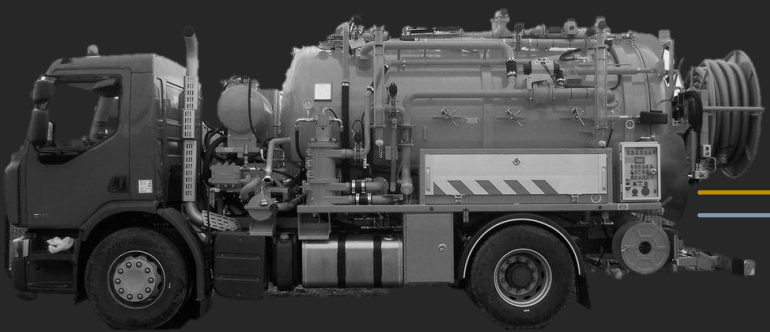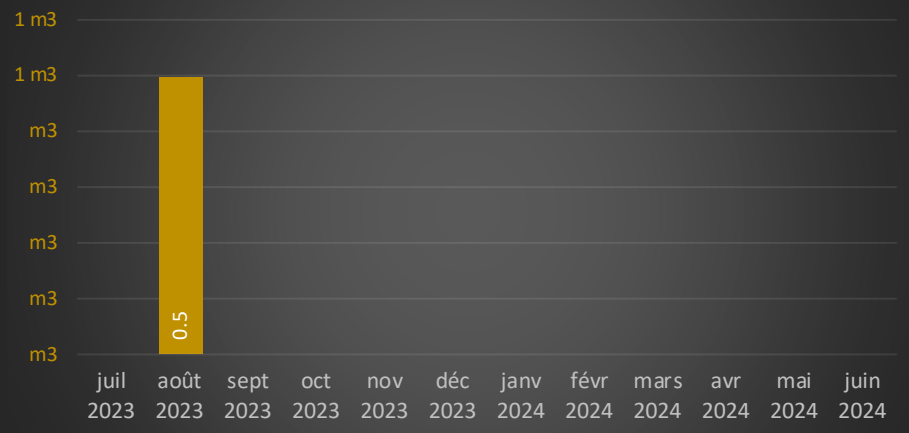

fosses à graisse en m³ par mois

fosses septique en m³ par mois

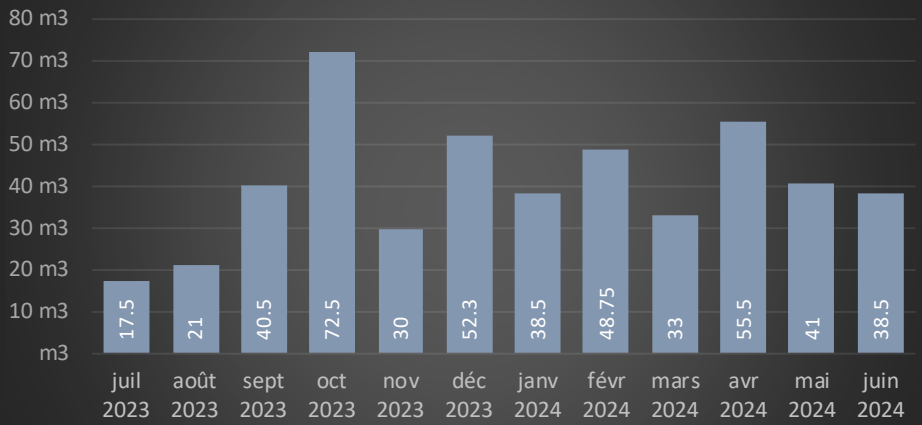


filière boues




filière eau




évacuation

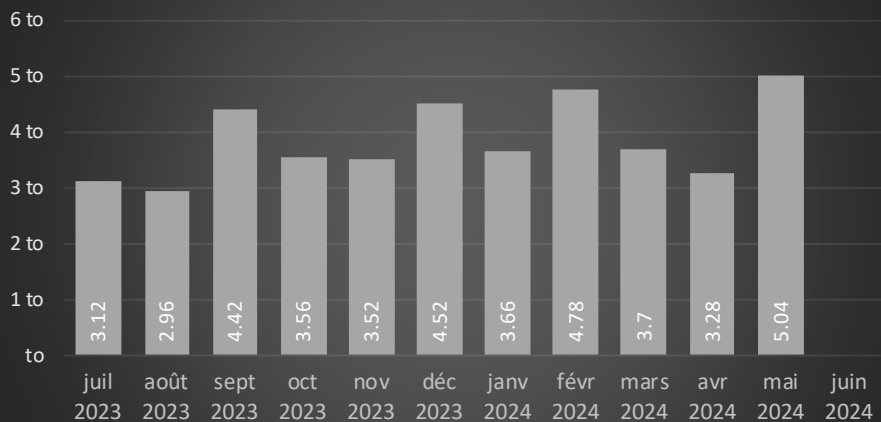

incinération des déchets de dégrillage en tonne par mois

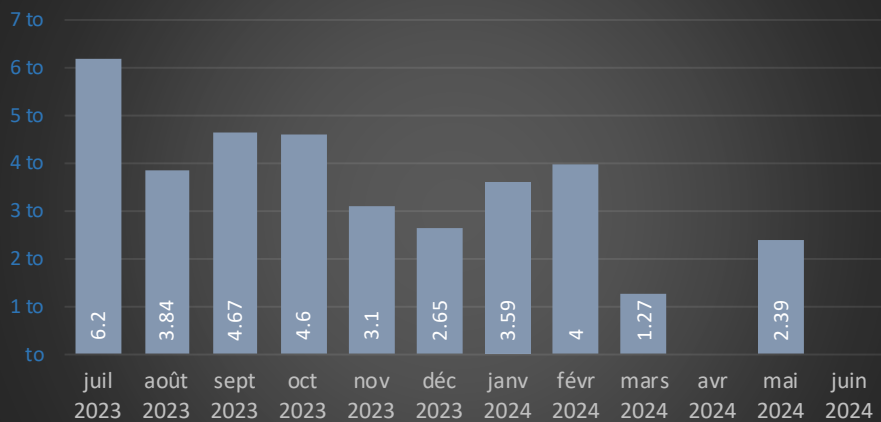

incinération des déchets de tamisage en tonne par mois

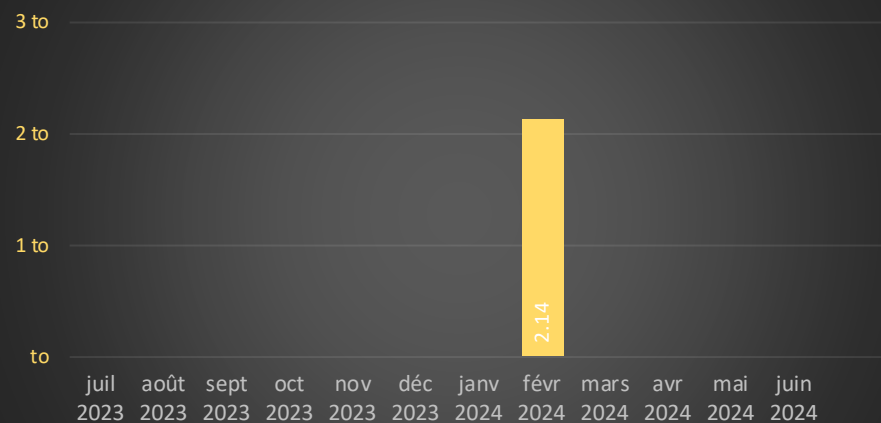


mise en décharge du sable des déssableurs en tonne par mois

sous-produits

évacuation


volume en m<sup>3</sup> et siccité en g/l des boues extraites du digesteur par mois

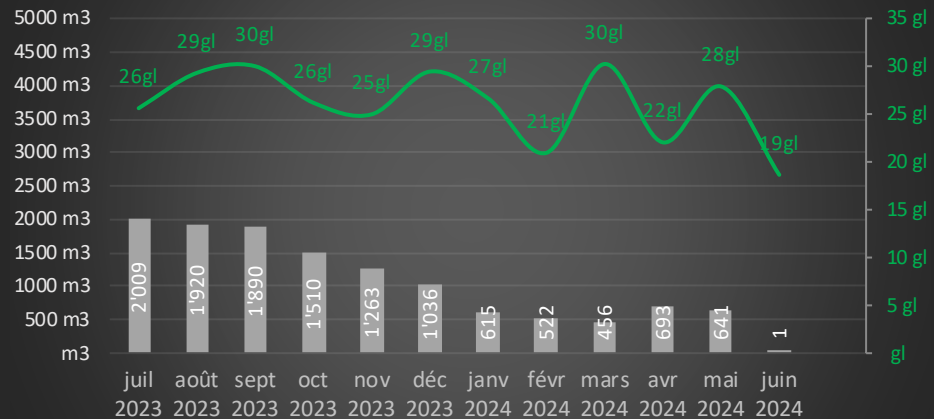

siccité moyenne des boues stabilisées en g/l

volume boues stabilisées en m<sup>3</sup> par mois


centrifugeuse

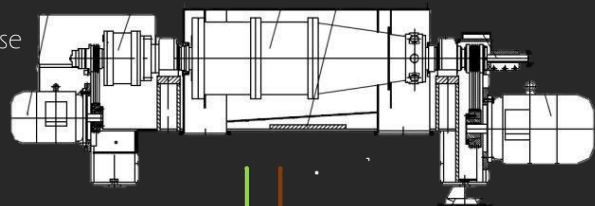

masse de boue en tonne par mois

siccité moyenne des boues déshydratées en g/l

Incineration des boues déshydratées en tonne par mois

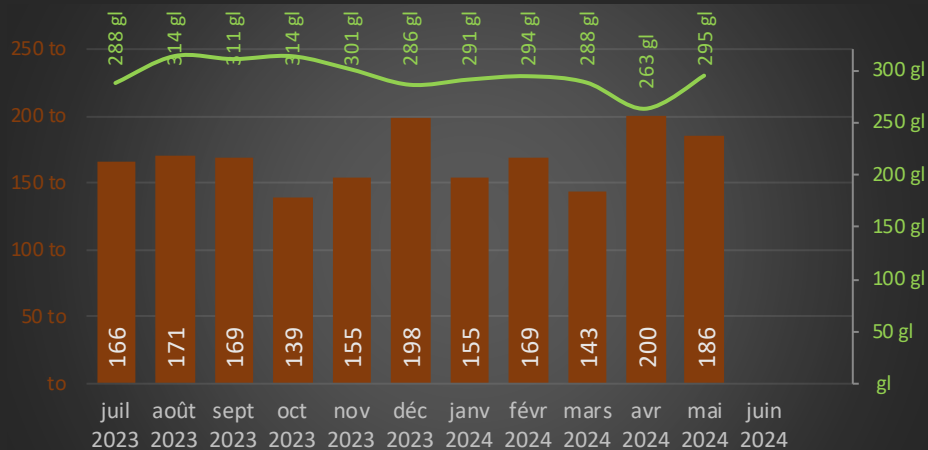

sous-produits